


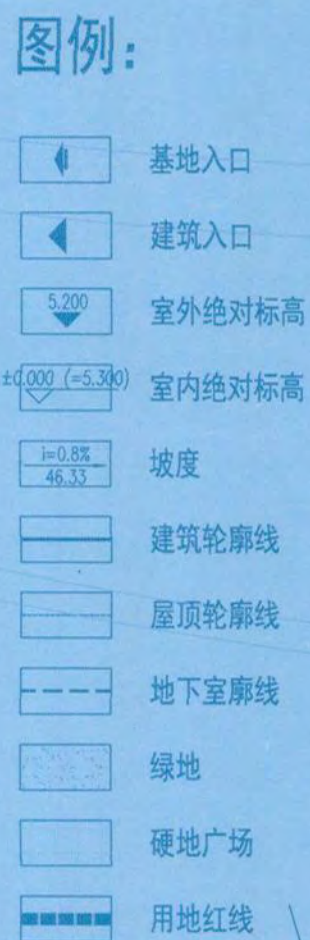

说明:

1. 本工程总图根据规划部门提供的现状地形图进行设计,已经经长春市规划部门批准。
2. 本图中提供国惠大酒店主体建筑的定位。
3. 建筑定位: (各定位点均为轴与轴交点)

定位点1:	⑨	轴与 N 轴交点, 坐标为	$X=2871812.303$ $Y=448384.460$
定位点2:	⑩	轴与 K 轴交点, 坐标为	$X=2871795.780$ $Y=448397.784$
定位点3:	⑪	轴与 A 轴交点, 坐标为	$X=2871743.717$ $Y=448421.053$
定位点4:	⑥	轴与 A 轴交点, 坐标为	$X=2871732.411$ $Y=448470.565$
定位点5:	③	轴与 D 轴交点, 坐标为	$X=2871743.602$ $Y=448350.196$
定位点6:	③	轴与 D 轴交点, 坐标为	$X=2871742.361$ $Y=448331.418$
定位点7:	③	轴与 K 轴交点, 坐标为	$X=2871779.967$ $Y=448341.161$
定位点8:	①	轴与 N 轴交点, 坐标为	$X=2871793.754$ $Y=448371.530$

4. 按以上注明定位,并复核周边距离尺寸无误后方可施工。
6. 图中所注坐标、标高、距离、曲线半径均以米为单位
6. 图中所注距离:建筑物指外墙皮,道路指缘石外缘。
7. 所有地界均由建筑边缘向四周按1:5%坡,坡向绿地或道路边缘的雨水明沟。
8. 场地排水另详水总图,电缆沟走向作法详电总图。
9. H1为消防高度(平屋面算至平屋面板顶标高)。
- H2为规划高度(平屋面算至女儿墙顶标高,女儿墙取通透式,算至屋面板顶再加0.5m)。
10. 本图采用的标高系统为2000国家大地坐标系,黄海高程,与业主提供的用地红线图坐标系一致。

总平面图 1:500

单位名称:



福建省建筑设计研究院有限公司

施工图审查批准单位:

施工图审查批准书证号:

专用章:

福建省工程勘察设计院图纸专用章
福建省建筑设计研究院有限公司
范围： 建筑工程
等级：甲级 证号：A135004145
有效期至：2024年09月23日

注册

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：温蓓
注册号：3500414-016
有效期至：至2023年11月


注册工程师执业章:

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名: 罗坚
注册号: 3500414-038
有效期: 至 2023年06月



经审查,符合规划条件及相关技术规定,本图作为建筑设计施工图审核阶段福建省大长施
701102号建设工程规划技术审查报告的附件。

福建省工大工程设计有限公司
2021年 4月 26日

版次	发行日期	摘要	
版本 1.0	图幅 A1	部门	建筑一所
工程名称: 福州国惠国际大酒店			
建设单位: 福州国惠国际大酒店有限公司			
项目经理			
审 定			
方案创作人			
工程负责人	温 浩	100% 江	
专业负责人	温浩 罗坚	100% 江	
审 核	袁军	100% 江	
校 对	肖鹏	肖鹏	
设 计	王尧龍	王尧龍	
制 图	王尧龍	王尧龍	
图名: 总平面图			
工程编号	203SJ050		
图 别	建 施		
图 号	Z-01		
日 期	2021.04		

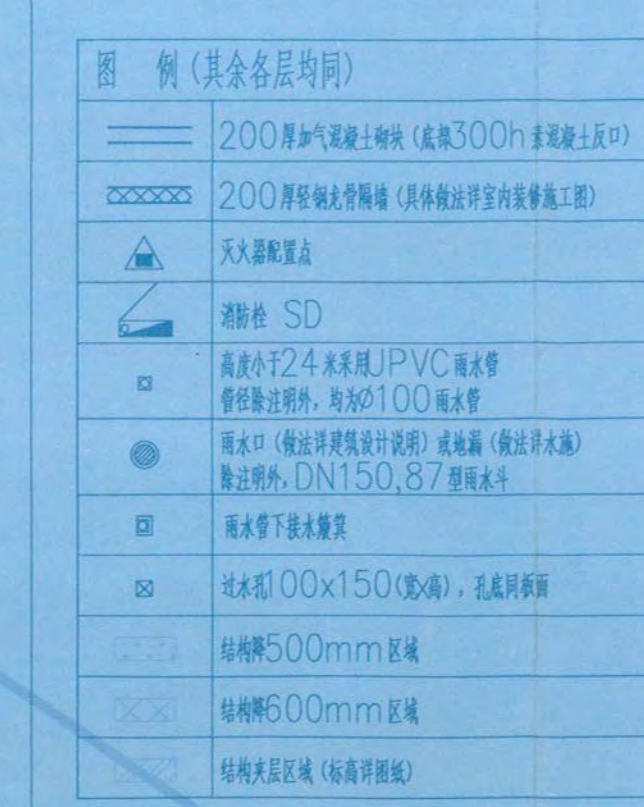[illegible]

- ④ 图中所示为核岛核燃料罐，门除密封装置外，本图中未注明门板厚度为100mm，除标注200的罐壳均用钢板或铸钢壳体制造。
- ⑤ 主蒸汽、再热蒸汽、乏汽、凝结水的热力管道均按10%。
- ⑥ 本图中未标注的管道均按10%。
- ⑦ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ⑧ 本图中未标注的泵均按10%。
- ⑨ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ⑩ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ⑪ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ⑫ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ⑬ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ⑭ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ⑮ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ⑯ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ⑰ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ⑱ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ⑲ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ⑳ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ㉑ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ㉒ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ㉓ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ㉔ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ㉕ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ㉖ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ㉗ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ㉘ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ㉙ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ㉚ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ㉛ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ㉜ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ㉝ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ㉞ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ㉟ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ㊱ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ㊲ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ㊳ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ㊴ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ㊵ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ㊶ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ㊷ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ㊸ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ㊹ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ㊺ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ㊻ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ㊼ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ㊽ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ㊾ 本图中未标注的阀门均按10%。
- ㊿ 本图中未标注的阀门均按10%。

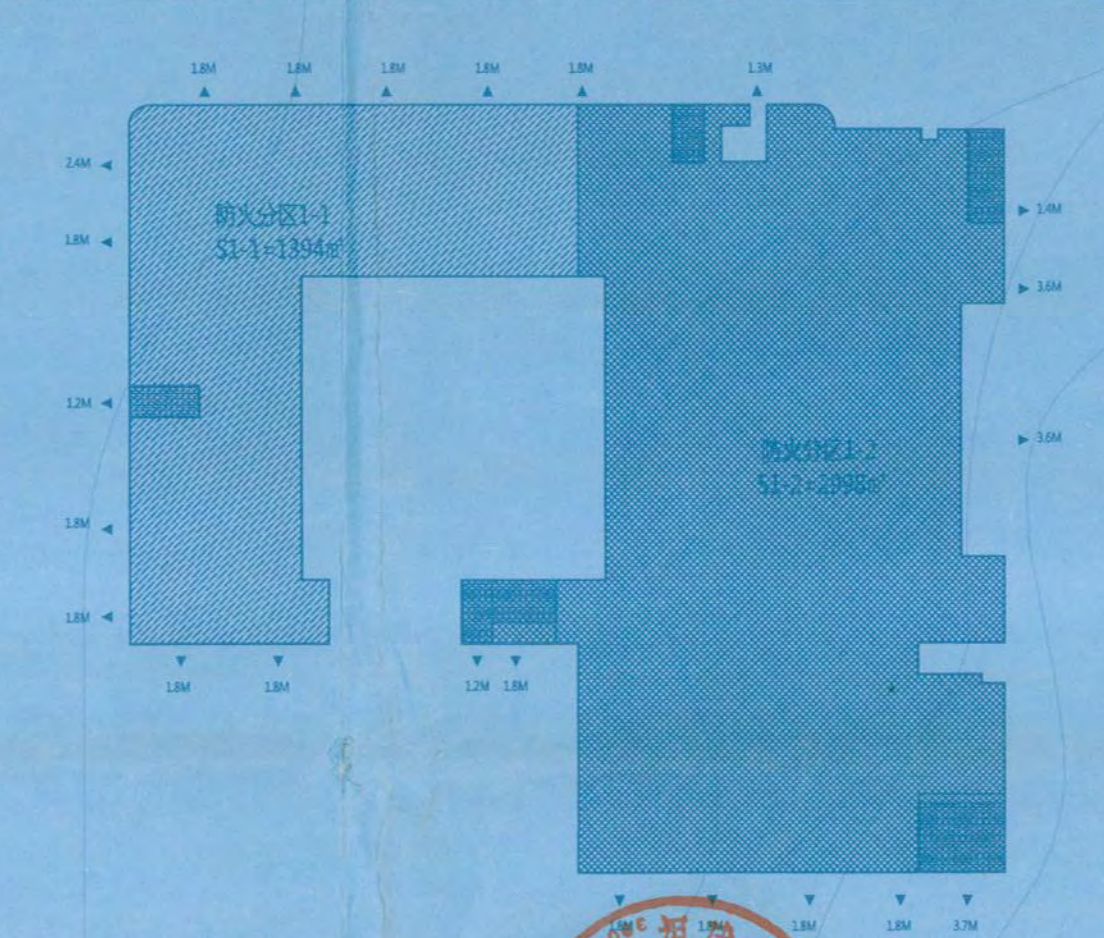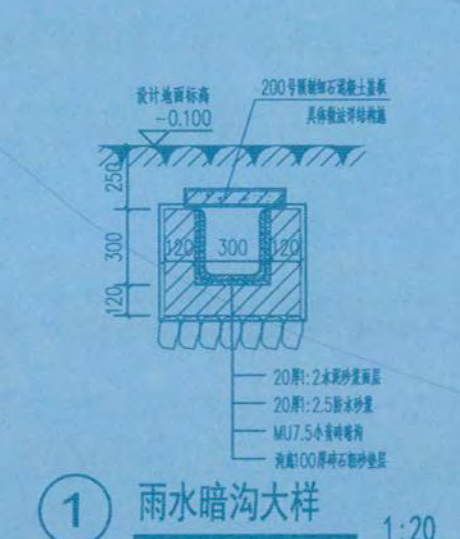


防火分区疏散宽度计算表:



防火分区 编号	使用功能	防火分区面积 (m) ²	计算疏散人数 (人)	疏散人数换算系数 (m/百人)	计算疏散宽度 (m)	设计疏散宽度 (m)	设计安全 出口数
	普通住宅、设备房						

备注：酒店大堂按10m²/人计算，设备用房按28m²/人计算。
酒店大堂：602/10=61人；设备用房：792/28=29人
总人数=61+29=90人
计算疏散宽度：90/100×1=1.0米，按计算疏散宽度为21.6米，满足疏散要求

防火分区 编号	使用功能	防火分区面积 (m ²)	计算疏散人数 (人)	疏散人数计算系数 (m/百人)	计算疏散宽度 (m)	设计疏散宽度 (m)	设计安全 出口数
1-2	酒店大堂	2998	233	1.00	2.4	23.8	11

备注：酒店大堂按10m²/人计算，设备用房按28m²/人计算。
酒店大堂：2309/10=231人；设备用房：57/28=2人
总人数=231+2=233人
计算疏散宽度：233/100×1=2.4米，设计疏散宽度为23.8米，满足疏散要求

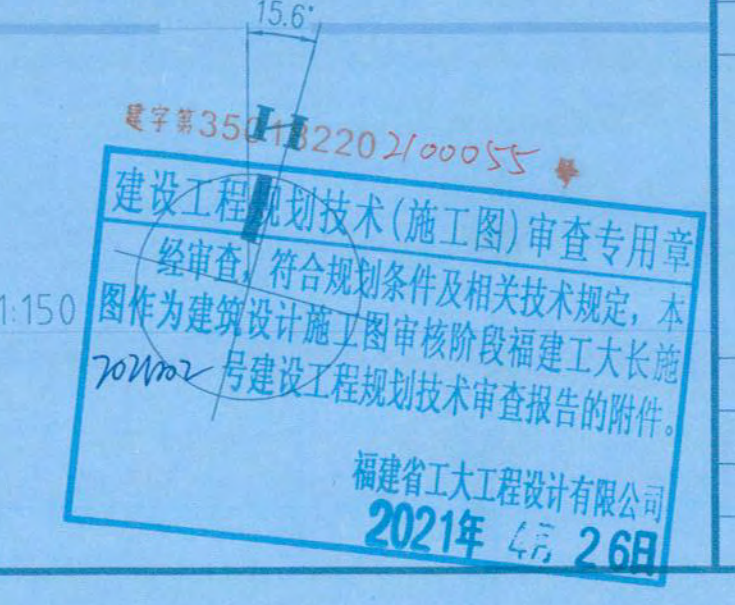

单位名称:		
		
福建省建筑设计研究院有限公司		
施工图审查批准单位:		
施工图审查批准证书号:		
注册建筑师执业章:		
注册监理工程师:		
注册造价工程师:		
修改内容:		
 姓名: 罗靖 注册号: 3500414-016 有效期: 至 2024年05月		
 中华人民共和国一级注册建筑师 姓名: 罗靖 注册号: 3500414-038 有效期: 至 2023年03月		
图名	设计日期	图签
楼层米1.0	图幅A0	图例一
工程名称: 福州国惠国际大酒店		
建设单位: 福州国惠国际大酒店有限公司		
项目经理		
审定		
方案创作人	温浩	
工程负责人	温浩 罗宏	
专业负责人		
审核	袁军	
校对	肖鹏	
设计	王奕帆	
制图	王奕帆	
备注: 一层平面图		
工程编号	203S1060	
图别	建造	
图号	P-01	
日期	2021.04	

	200 增加气密性土墙 (底面300mm土质墙+上表面)
	200 增加绝缘无气隔热 (具体做法详见内部装修施工工)
	天花翻新节点
	油漆补 SD
	清洗小124米深, 用PVC水管带 清洗器清洗, 水压2100米水深
	换水口 (换过过滤器及清洗) 连接 (换过过滤器) 换过过滤器, DN150, 87 型水龙头
	清洗下水道排水系统
	抽水机 00x150(50mm), 无底筒新装
	绝缘层500mm厚底
	绝缘层500mm厚底
	绝缘层底面 (标准详细图)

[illegible]

施工图审查批准单位:



施工图审查批准书证号:

图纸专用章:

注册建筑师执业章:

注册工程师执业章:

修改内容：

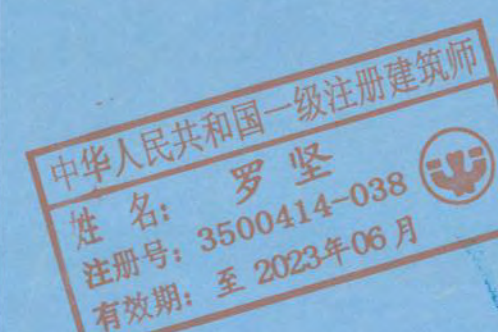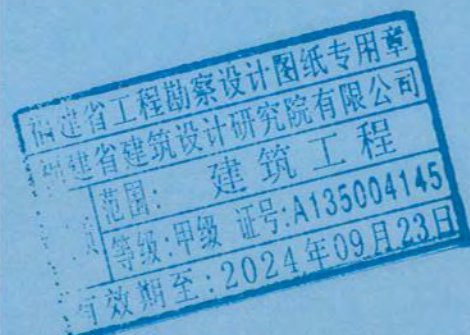

版次	发行日期	摘要
----	------	----

版本	1.0	图幅	A0	部门	建筑一所
----	-----	----	----	----	------

建设单位:

福州国惠国际大酒店有限公司

方案制作者		
工程负责人	温林	102

专业负责人	温菡 罗坚	<i>Wifine</i>
-------	-------	---------------

审 核	袁军	
-----	----	---

校 对	肖鹏	肖鹏
-----	----	----

设计	王尧观	25新
----	-----	-----

制 图	王尧祝	生 之 有 幸
-----	-----	---------

图名:

二层平面图

工程编号	203SJ050
------	----------

图 别	建 施
二	

图 号	P-02
日 期	2021.04

6 378270 566354
6 3782

单位名称：

福建省建筑设计研究院有限公司
施工图中审核单位：

施工图中审核批准证书号：

闽建审字第350182202100055号

建设工程规划技术(施工图)审查专用章


经审查,符合规划条件及相关技术规定,本
图作为建筑工程施工图审核阶段福建省长大修
路工程2021年4月26日号建设工程规划技术审查报告的附件。

福建省长大工程设计有限公司

2021年 4月 26日

福建省工大工程设计有限公司
2021年 4月 26日

	200 耐气密加气筒上喉线 (截面积 300mm 长度 3m)
	200 耐气密加气筒上喉线 (截面积 300mm 长度 3m)
	200 耐气密加气筒上喉线 (截面积 300mm 长度 3m)
	200 耐气密加气筒上喉线 (截面积 300mm 长度 3m)
	200 耐气密加气筒上喉线 (截面积 300mm 长度 3m)
	200 耐气密加气筒上喉线 (截面积 300mm 长度 3m)
	200 耐气密加气筒上喉线 (截面积 300mm 长度 3m)
	200 耐气密加气筒上喉线 (截面积 300mm 长度 3m)
	200 耐气密加气筒上喉线 (截面积 300mm 长度 3m)
	200 耐气密加气筒上喉线 (截面积 300mm 长度 3m)
	200 耐气密加气筒上喉线 (截面积 300mm 长度 3m)
	200 耐气密加气筒上喉线 (截面积 300mm 长度 3m)
	200 耐气密加气筒上喉线 (截面积 300mm 长度 3m)
	200 耐气密加气筒上喉线 (截面积 300mm 长度 3m)
	200 耐气密加气筒上喉线 (截面积 300mm 长度 3m)
	200 耐气密加气筒上喉线 (截面积 300mm 长度 3m)
	200 耐气密加气筒上喉线 (截面积 300mm 长度 3m)
	200 耐气密加气筒上喉线 (截面积 300mm 长度 3m)


[illegible]

图纸专用章

注册建筑师执业章:

注册工程师执业章:

修改内容：

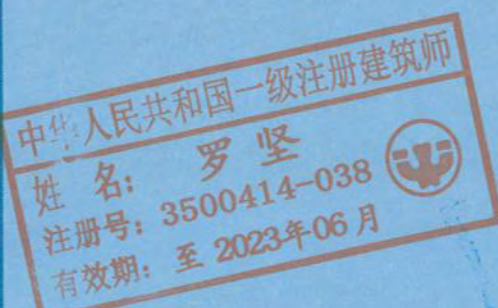

版次	发行日期	摘要	
版本	1.0	图幅	A0 部门 建筑一所
工程名称:			
福州国惠国际大酒店			

建设单位: 福州国惠国际大酒店有限公司

项目经理		
审定		
方案创作人		
工程负责人	温蓓	  
专业负责人	温蓓 罗静	
审核	袁军	
校对	肖鹏	
设计	王尧靓	
制图	王尧靓	

图名:

工程编号	203SJ050
图 别	建 施
图 号	P-04
日 期	2021.04



建字第350182202100055号
 四层平面图
 建设工程规划技术(施工图)审查专用章
 经审查,符合规划条件及相关技术规定,
 本图作为建筑设计施工图审查阶段福建省大长盛
 2021/10/27号建设工程规划技术审查报告的附件
 福建省大长盛工程咨询有限公司
 2021年4月26

	200mm厚钢筋混凝土板 (能抗300mm高浪涌10%)
	200mm厚泡沫塑料板 (原形微孔状, 内表面向外侧)
	天然橡胶垫
	弹性体 SD
	高弹性2.4及多异氰酸酯PUVC防水卷材 卷材厚度为1mm, 每100g/m²
	20mm厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 (能抗浪涌) 板厚度, DN150, 87型发泡板
	塑料排水板
	排水孔 100x150(50)mm ² , 孔间距50mm
	砂垫层500mm ² 区域
	粘砂层600mm ² 区域
	粘砂层600mm ² 区域
	粘砂层600mm ² 区域

[illegible]


五层平面图 1:500

闽建审350182203/200054

建设工程规划技术(施工图)审查专用章

经审查,符合规划条件及相关技术规定,本图作为建筑设计施工图审查阶段福建省长大能2014022号建设工程规划技术审查报告的附件。

福建省工大工程设计有限公司
2021年 4月 26日

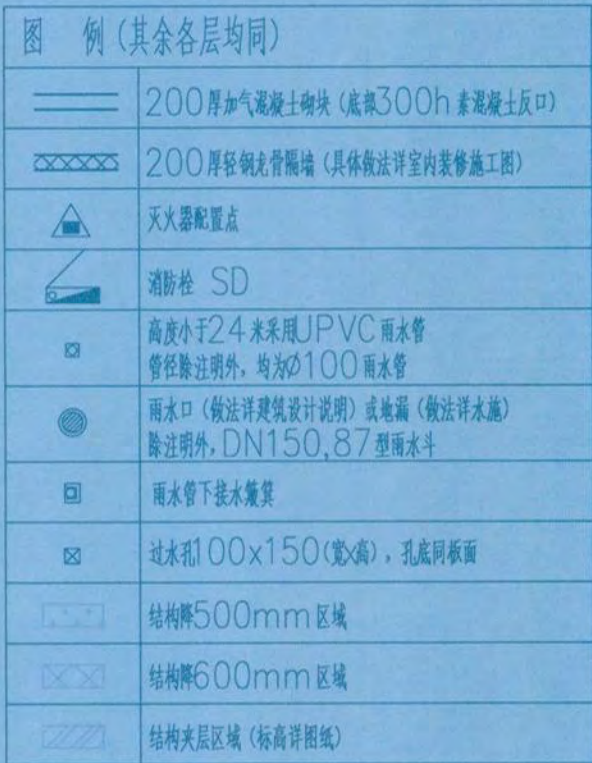

1. 图中除注明者外外墙属轻质, 门除靠柱边安装外, 本层中未注明门框宽度均为100mm, 所有框于200的砌块均采用普通混凝土或木质拼装。
2. 卫生间、洗手间、茶水间、露台比本层楼面抬高100。
3. 所有门框有雨水管12根, 而雨水管12根未详实标注。
4. 本层所有水龙头和插座3处, 每处配1只手提式灭火器置于3处火器, 型号为MF/ABC5具体位置详平面图。
5. 强电线路垂直户内。
6. 所有门框均按高200C20素灰, 宽度同墙厚。
7. 所有未注明墙均按砌筑, 正压送风开口未开口则按砌筑, 均按耐火极限300。
8. 房间分隔墙与幕墙均按详表。
9. 幕墙结构墙体连接处应符合相关要求。
10. 幕墙外安全防护栏杆按幕墙详表, 具体按详表幕墙详表, 节能设计说明。
11. 本层中未详实标注的详于下层内容。
12. 地上1层为厨房、高低压配电室、储藏间、发电机房、配电室、强弱电间、水管井、冷媒井、卫生间、茶水间、气灭罐间、冷冲水管井、洗手间用原房墙体下设置200高C20防水混凝土墙。
13. 家私式洗手盆(台)要求另列, 详国标《蒸压加气混凝土砌块、板砌块》JG130《加气混凝土》。



福建省建筑设计研究院有限公司

福建省建筑设计研究院有限公司

图纸专用章:

福建省工程勘察设计院图纸专用章
福建省建筑设计研究院有限公司
范围： 建筑工程
等级：甲级 证号：A135004145
有效期至：2024年09月23日

注册建造师执业印章: 一级注册建造师

姓名: 温蓓
注册号: 3500414-016
有效期: 至2021年12月

中华人民共和国一级注册建筑师

姓名: 罗坚
注册号: 3500414-038
有效期: 至 2023年06月

注册工程师执业章:

修改内容:

版次	发行日期	摘要
版本 1.0	图幅 A0	部门 建筑一所

工程名称: 福州国惠国际大酒店

建设单位：
福州国惠国际大酒店有限公司


项目经理		
审 定		
方案创作人		
工程负责人	温蓓	
专业负责人	温蓓 罗坚	
审 核	袁军	
校 对	肖鹏	
设 计	王尧靓	
制 图	王尧靓	

图名: 七层平面图

工程编号	203SJ050
图 别	建 施
图 号	P-07
日 期	2021.04



专业名称	姓名	日期	专业名称	姓名	日期
建筑构造			电气暖通		
给排水					

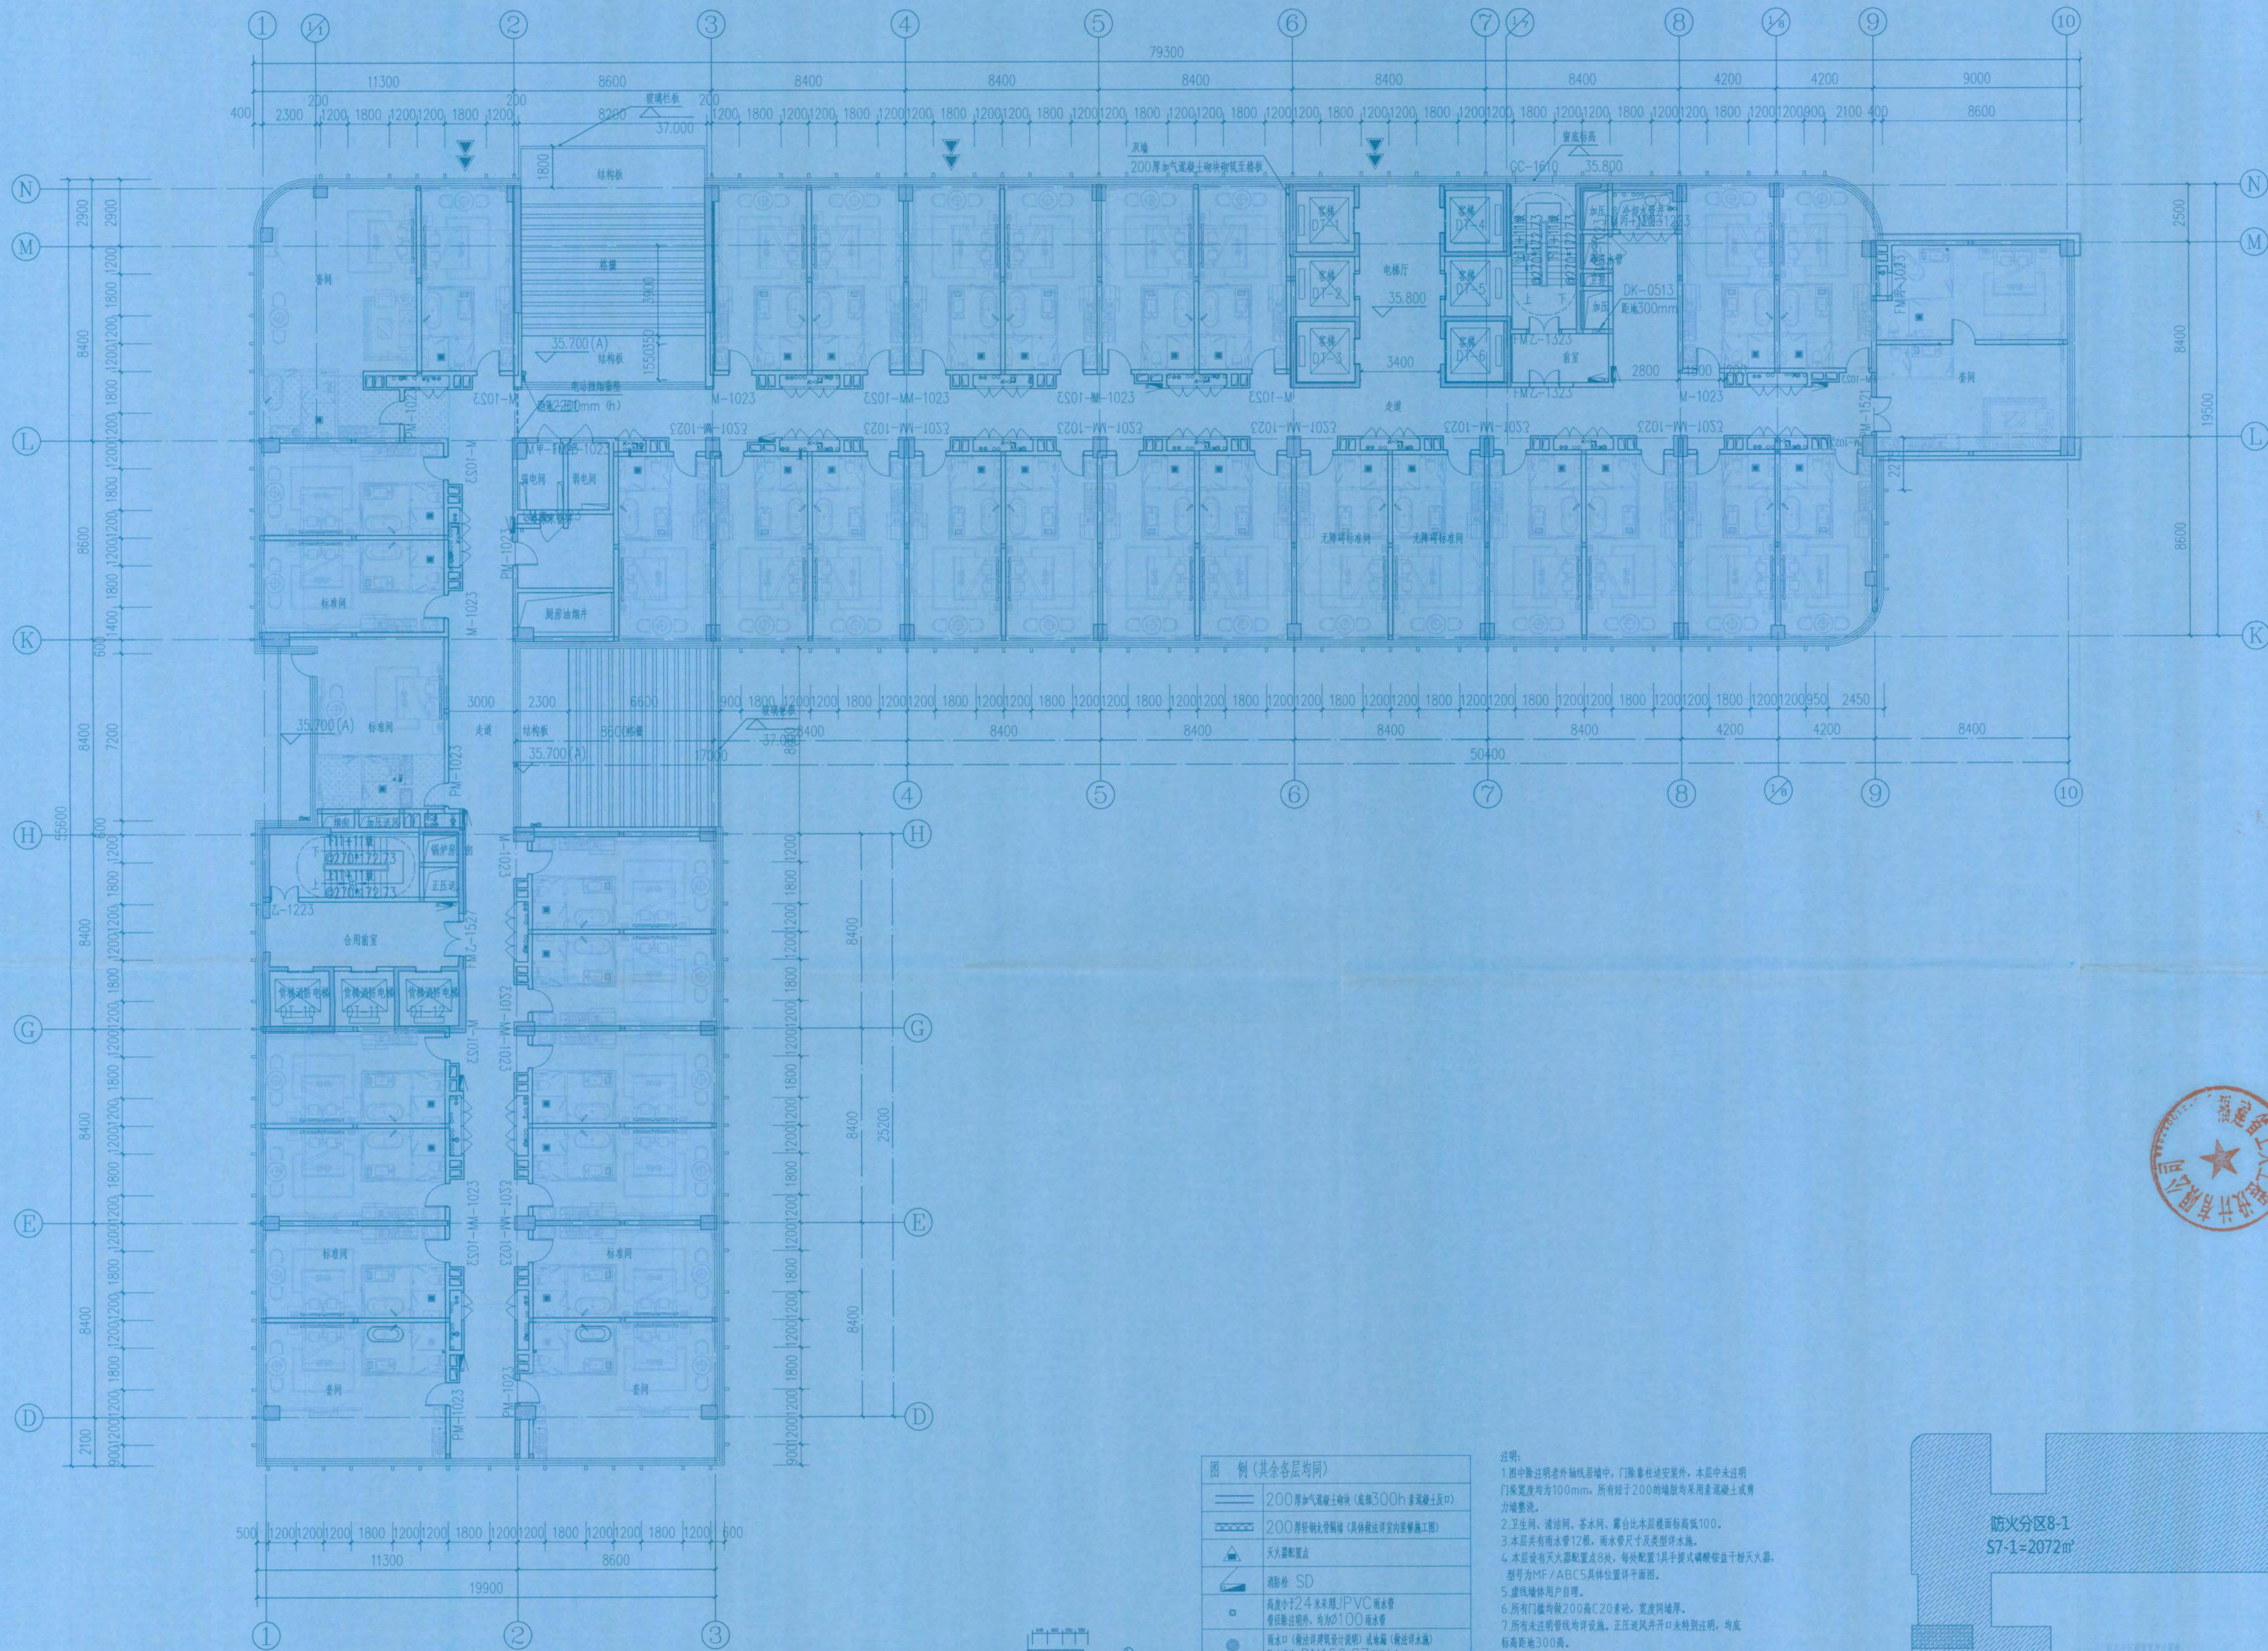

图例 (供各层共用)	
	200 厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 (高抗压500h 高抗压反口)
	200 厚现浇钢筋混凝土板 (具体按设计室内装修施工图)
	天水供应点
	排水井 SD
	高流下水管 24 米长 PVC 雨水管 管径按规范, 坡度为 1:100 雨水管
	雨水口 (按设计详图及说明) 或排水 (按设计详图) 排水管, DN150/87 雨水斗
	雨水管下接水管架
	排水孔 100x150 (毫米), 孔距按表面
	结构层 500mm 延伸
	结构层 600mm 延伸
	结构层 600mm 延伸 (加高筋板)

1. 图中除注明者外轴线和墙中、门脸集中在室外安装。本层中大透明门宽及高度为100mm,所有短于200的墙体除用普通混凝土浇筑外均用轻骨料。
2. 卫生间、过道门、茶水间、需比本层楼面高100。
3. 本层所有有雨水管门、厨房及卫生间采用不锈钢门。
4. 本层设有配电箱4处,每处配置1具手提磷酸盐干粉灭火器。
5. 标注为MF/ABC5具体位置详平面图。
6. 建筑墙体用加气混凝土。
7. 所有门窗做气密20级(C20气密),宽度同墙厚。
7. 所有外墙窗做气密性检测,正压风室气密性未注明时,外墙气密标准按C30级。
8. 房间分隔墙与幕墙连接详幕墙。
9. 幕墙连接墙体设置位置应符合相关要求。
10. 幕墙外窗安全防坠杆材料符合幕墙设计,具体做法详幕墙施工图,节能设计说明。
11. 本层大堂及公共区的吊顶为石膏板吊顶。
12. 施工上道工序:高低配管安装、空调洞、发电机房、配电室、强弱电间、水暖井、冲凉房、卫生间、茶水间、气力罐洞、冲凉水暖井、过道间及厨房墙体下设置200高C20级水暖坎。
13. 幕墙式气密门及气密门:根据具体构造详图,详做法(气密门气密门详图、材料详图)见13.10.4相关章节。

建字第350182202100057

建设工程规划技术(施工图)审查专用章

经审查,符合规划条件及相关技术规定,本图作为建筑设计施工图审核阶段福建省工大长能70202102月建审图图号1-150福建省工大工程设计有限公司

2021年 4月 26日

单位名称:		
福建省建筑设计研究院有限公司		
施工图审查批准单位:		
施工图审查批准证书号:		
图纸专用章: 福建省建筑设计研究院有限公司 福建省工程勘察设计图纸专用章 资质等级: 建筑工程 证书编号: A135004145 有效期至: 2024年09月23日		
注册建筑师执业章: 一级注册建筑师 姓名: 温蓓 注册号: 3500414-016 有效期至: 2021年12月		
中华人民共和国一级注册建筑师 姓名: 罗坚 注册号: 3500414-038 有效期至: 2023年06月		
注册工程师执业章:		
修改内容:		
版本	发行日期	摘要
版本 1.0 (图框)	A0 部门	建筑一所
工程名称: 福州国惠国际大酒店		
建设单位: 福州国惠国际大酒店有限公司		
项目经理		
审 定		
方案创作人	温蓓	
工程负责人	温蓓 罗坚	
专 业 负 责 人	袁军	
审 核	肖鹏	
校 对	王尧靓	
设 计	王尧靓	
制 图		
图名: 八层平面图		
工程编号	203SJ050	
图 别	建 施	
图 号	P-08	
日 期	2021. 04	

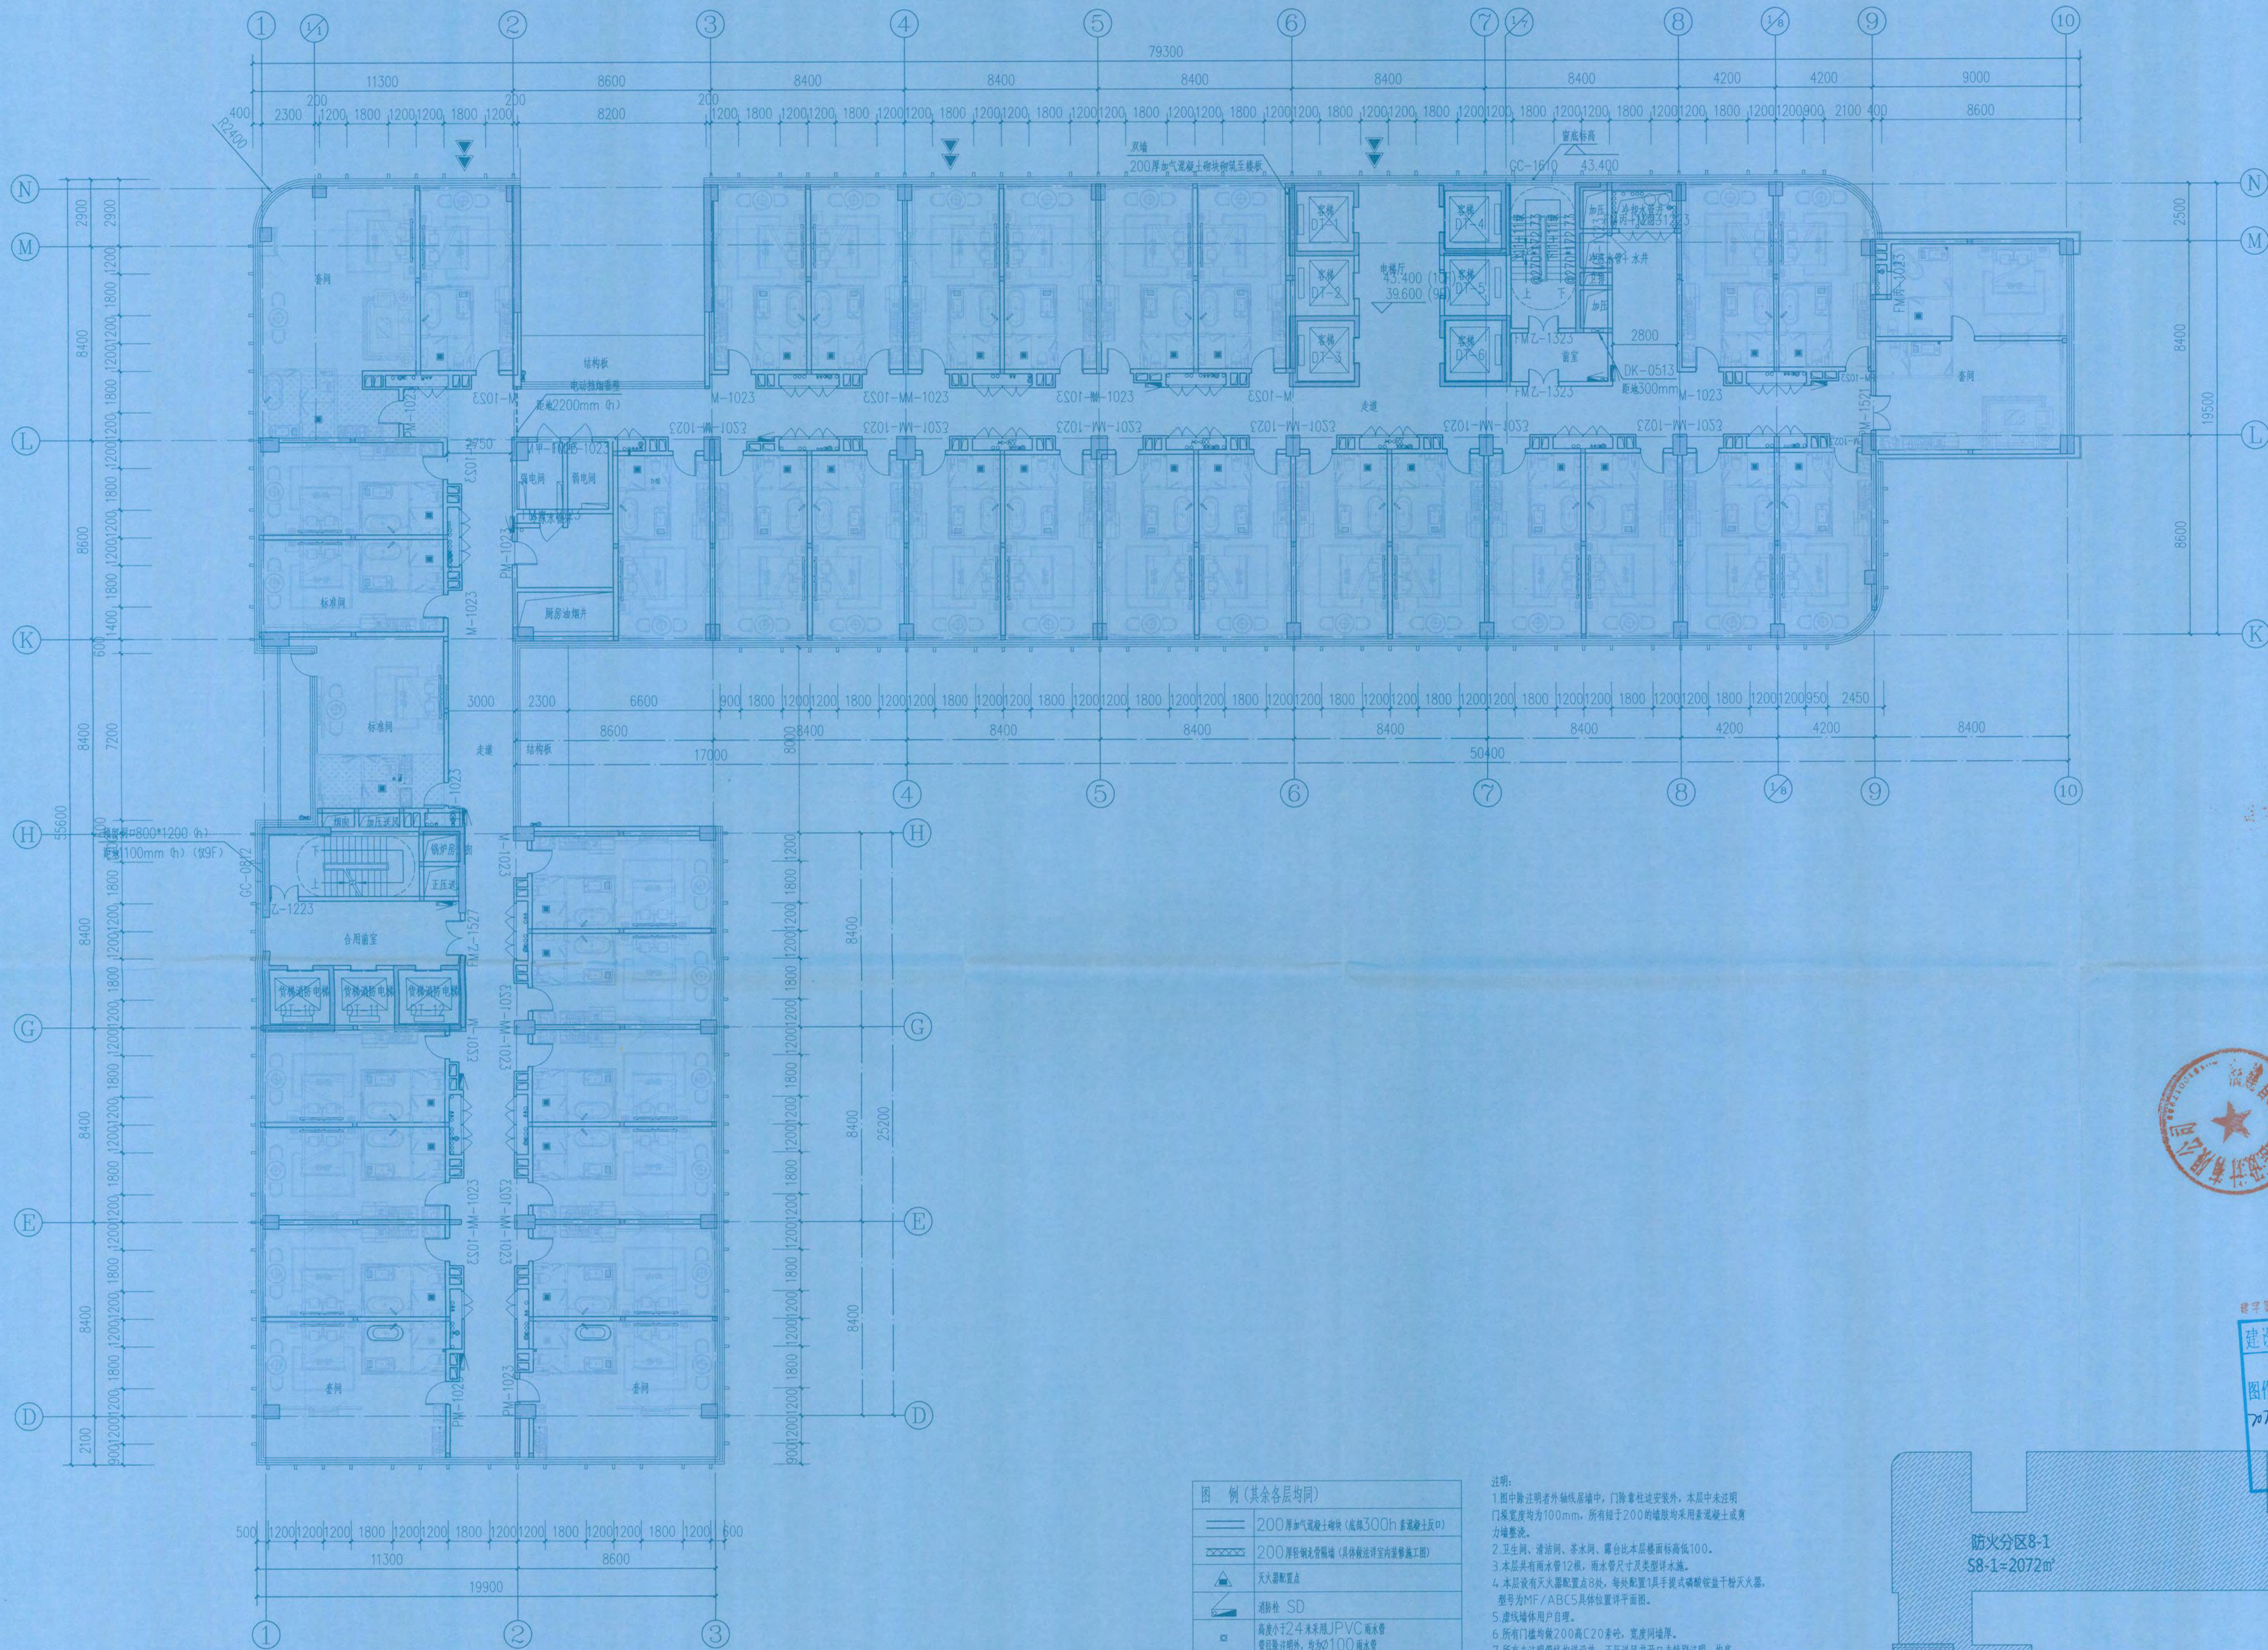
[illegible]

图 例 (其余各层均同)	
	200厚钢筋混凝土楼板(高300mm高混凝土反口)
	200厚钢筋混凝土梁(具体按设计室内装饰施工)
	火警报警点
	消防梯 SD
	高压 $\phi 12.4$ mm未开洞UPVC 排水管
	管径 $\phi 100$ mm, 未开洞
	水龙头 (按设计详图设计安装)
	排水管, DN150x87 普通雨水
	水表下水表装置
	排水沟 100×150 (8%坡度), 混凝土排水
	结构层500mm区域
	结构层600mm区域
	结构层区域 (按首层指图)

[illegible]

单位名称:




福建省建筑设计研究院有限公司

施工图审查批准单位:

施工图审查批准书证号:

图纸专用章:

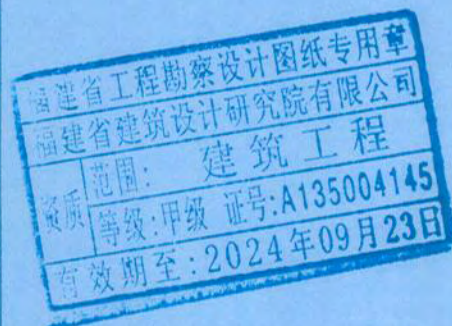

注册建筑师执业章：一级注册建筑师

有效期: 至2021 年12月

中华人民共和国一级注册建筑师

姓名: 罗坚

注册号: 3500414-03

有效期：至 2023 年 06 月

注册工程师执业章:

修改内容：

版次	发行日期	摘要
版本	1.0 图幅 A0	部门 建筑一所
工程名称: 福州国惠国际大酒店		
建设单位: 福州国惠国际大酒店有限公司		
项目经理		
审 定		
方案创作人		
工程专业人	温蓓	100% 12
专业负责人	温蓓 罗坚	
审 核	袁军	100% 12
校 对	肖鹏	
设 计	王尧靓	100% 12
制 图	王尧靓	

图名: 九、十层平面图

工程编号	203SJ050
图 别	建 施
图 号	P-09
日 期	2021.04



专业名称	姓名	日期	专业名称	姓名	日期
建筑构造			电气暖通		
给排水					


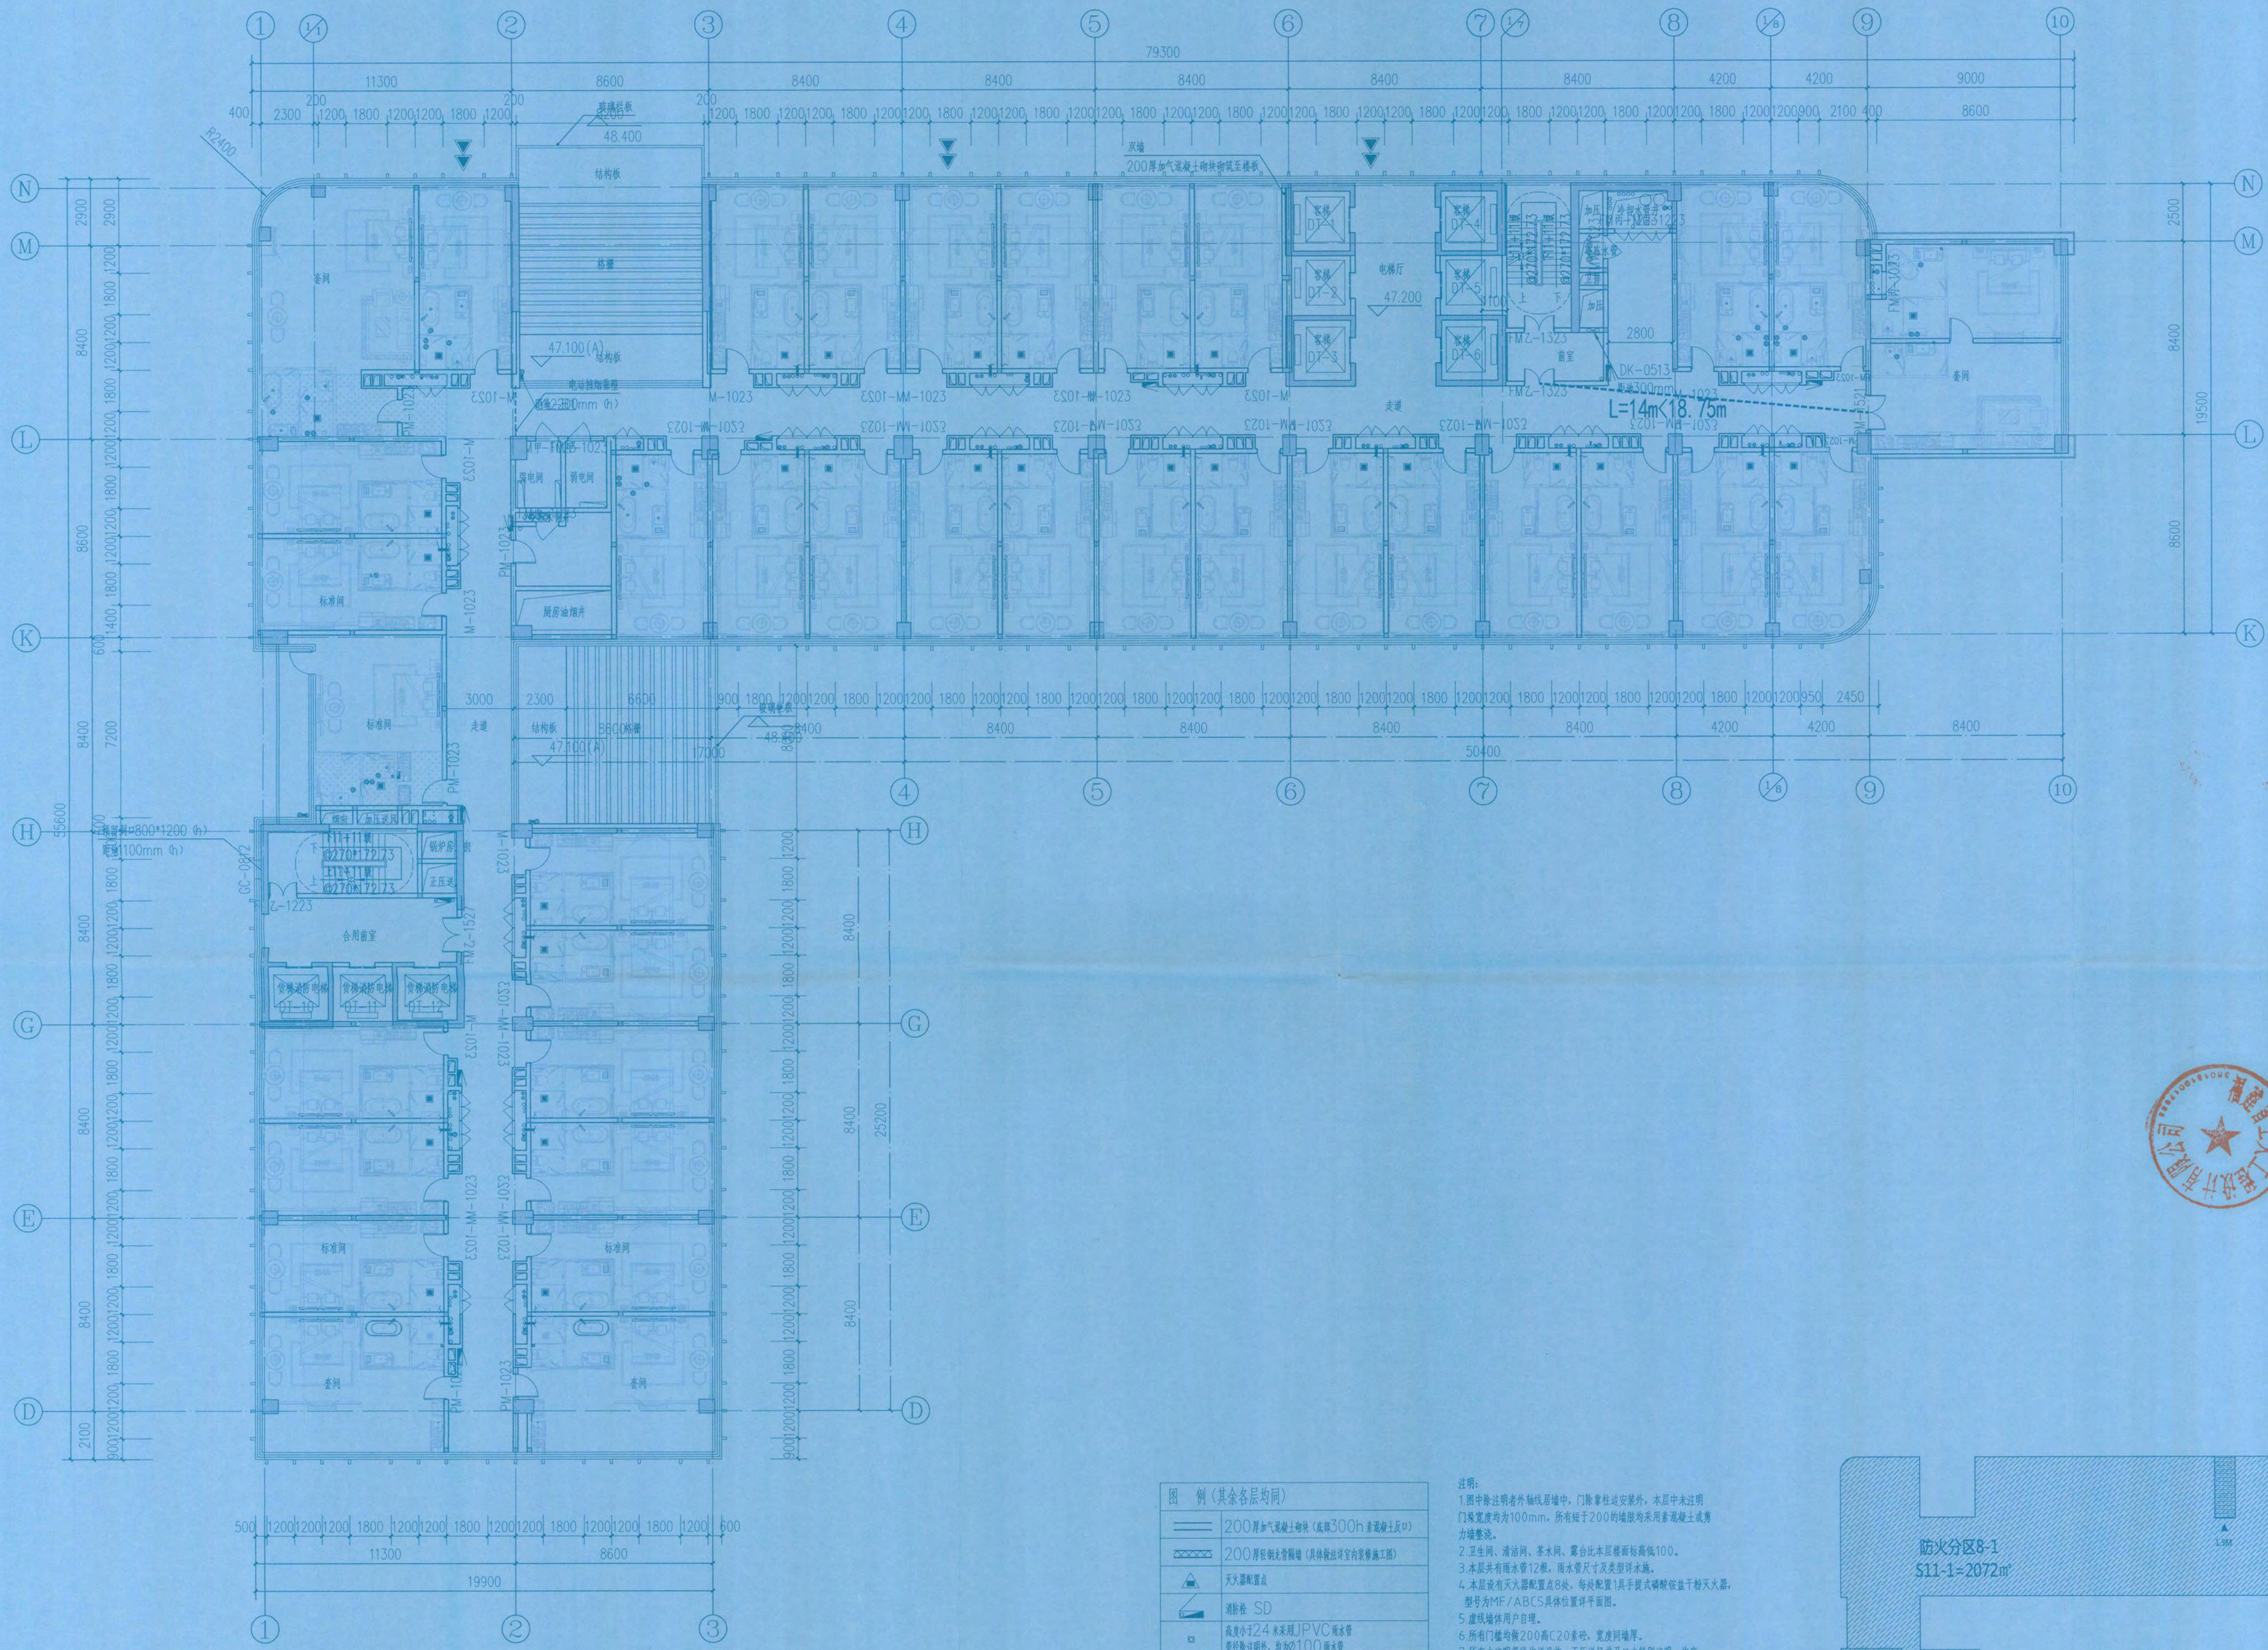


图 例 (其余各层均同)	
	200厚C15细石混凝土垫层 (底板300厚 主墙垫层150厚)
	200厚现浇钢筋混凝土 (具体做法详室内装饰装修工程)
	天棚吊顶工程
	油漆抹 SD
	高度1242毫米采用UPVC雨水管 管箍连接出室外, 管为200雨水管
	雨水口 (做法详见建筑详图说明) 或漏斗 (做法详见本图) 除管径: DN150, 87型雨水斗
	雨水斗下排水数量
	砖水坑100×150(宽×长), 汽碱耐水面
	结构板900mm×区域
	结构板600mm×区域
	结构夹层区域 (标首层圈梁)

1. 图中经过过道者外属房屋中, 门厅靠灶边空处旁, 本层中未注明门厅宽度为100mm, 所绘长度200的墙段均为采用混凝土剪力墙设置。
2. 卫生间、过道间、本层门、露台比本层楼面标高100。
3. 本层为未上人屋面平台, 雨水管及下水类型未标。
4. 本层为未上人屋面平台8处, 每处设置1具手提磷酸盐干粉灭火器。
5. 虚线标注为门厅/ABC具体位置并平面图。
6. 虚线标注为门厅平面图。
7. 所有门宽均按200高200宽设置, 宽度同门厅。
7. 所有未注明窗均按墙设置, 正压送风井开口未标注设置, 均按标准高300mm。
8. 房间分隔墙与幕墙材料详单表。
9. 幕墙结构构造及节点位置符合相关要求。
10. 建筑外窗安全护栏杆符合相关标准设计, 具体做法详幕墙施工图, 节能设计说明。
11. 本层地坪标高比楼下地坪标高层面。
12. 楼层上部房间: 高低压配电室、储油间、发电机房、配电室、强电间、水泵房、冲凉房、卫生间、本水间、气调罐间、冲凉泵房、清洁间等所有墙体下部设置200高C20墙体防撞大墙。
13. 强电高压配电室采用防静电地板, 强电高压气调罐气调罐块, 钢板结构设置131004相关要求。

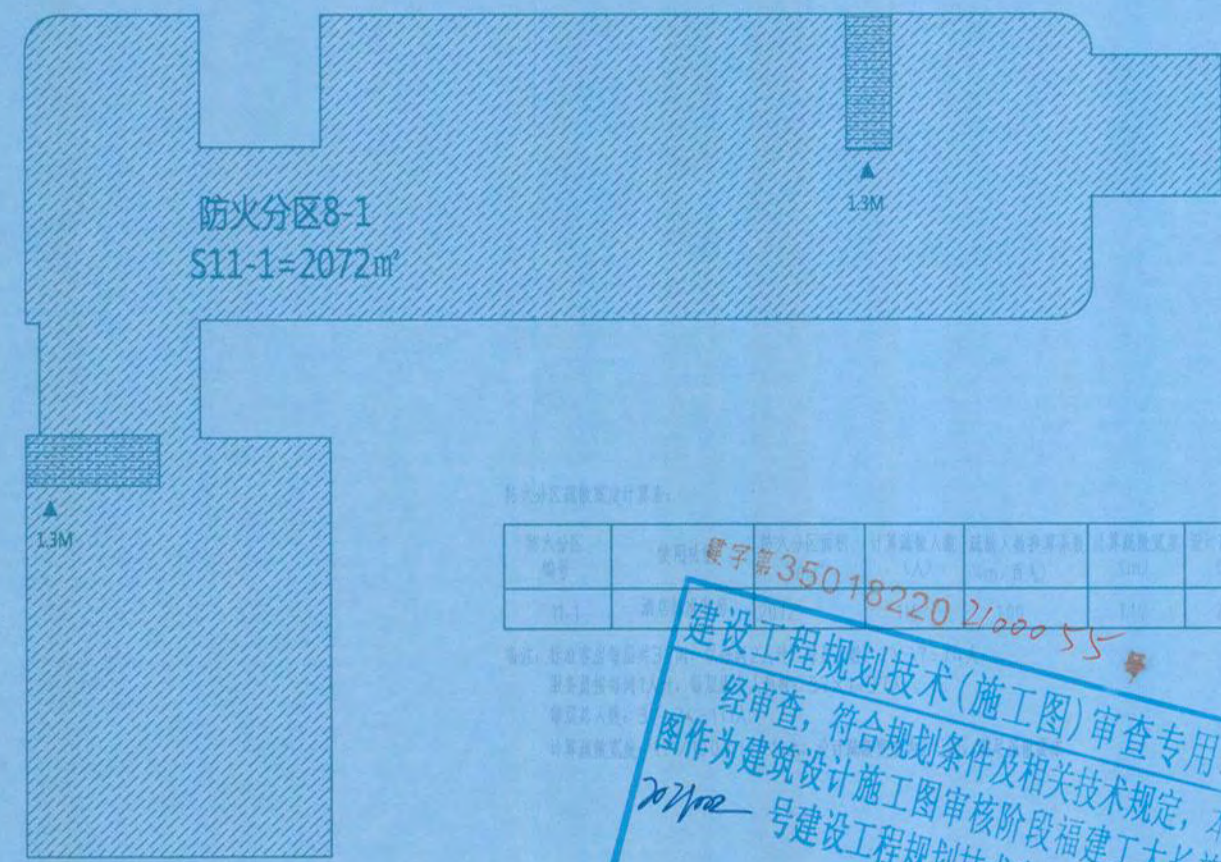

福建省住房和城乡建设厅

序号	项目名称	建设单位	监理单位	设计单位	施工单位
1	福州市晋安区... （项目名称）	福建XX有限公司	XX工程咨询有限公司	XX建筑设计院	XX建设工程有限公司
2	厦门市思明区... （项目名称）	厦门XX集团有限公司	XX工程监理有限公司	XX工程设计研究院	XX建设集团有限公司
3	泉州市鲤城区... （项目名称）	泉州XX房地产开发有限公司	XX项目管理有限公司	XX市政设计院	XX市政工程公司
4	漳州市芗城区... （项目名称）	漳州XX置业有限公司	XX建设监理有限公司	XX规划建筑设计院	XX建筑安装有限公司
5	龙岩市新罗区... （项目名称）	龙岩XX实业有限公司	XX建设工程咨询有限公司	XX岩土工程有限公司	XX地基基础有限公司
6	宁德市蕉城区... （项目名称）	宁德XX建设有限公司	XX项目管理咨询有限公司	XX环境艺术设计院	XX园林绿化有限公司
7	南平市延平区... （项目名称）	南平XX建筑工程有限公司	XX工程监理有限公司	XX水利水电设计院	XX水利水电建设有限公司
8	三明市沙县... （项目名称）	三明XX房地产开发有限公司	XX工程管理有限公司	XX交通规划设计院	XX道路桥梁有限公司
9	莆田市城厢区... （项目名称）	莆田XX建设集团有限公司	XX工程监理有限公司	XX照明亮化设计院	XX景观照明有限公司
10	惠安县... （项目名称）	惠安XX建设工程有限公司	XX建设工程咨询有限公司	XX声学环境设计院	XX声学环境技术有限公司
11	永春县... （项目名称）	永春XX建设有限公司	XX工程监理有限公司	XX建筑节能设计院	XX建筑节能技术有限公司
12	安溪... （项目名称）	安溪XX建设工程有限公司	XX建设工程咨询有限公司	XX室内装饰设计院	XX室内装饰设计有限公司
13	南安... （项目名称）	南安XX建设工程有限公司	XX工程监理有限公司	XX园林景观设计院	XX园林景观有限公司
14	晋江... （项目名称）	晋江XX建设工程有限公司	XX建设工程咨询有限公司	XX给排水设计院	XX给排水工程技术有限公司
15	石狮... （项目名称）	石狮XX建设工程有限公司	XX工程监理有限公司	XX暖通空调设计院	XX暖通空调工程技术有限公司
16	大田... （项目名称）	大田XX建设工程有限公司	XX建设工程咨询有限公司	XX人防工程设计院	XX人防工程技术有限公司
17	建瓯... （项目名称）	建瓯XX建设工程有限公司	XX工程监理有限公司	XX消防设施设计院	XX消防设施工程技术有限公司
18	浦城... （项目名称）	浦城XX建设工程有限公司	XX建设工程咨询有限公司	XX消防排烟设计院	XX消防排烟工程技术有限公司
19	光泽... （项目名称）	光泽XX建设工程有限公司	XX工程监理有限公司	XX通风空调设计院	XX通风空调工程技术有限公司
20	邵武... （项目名称）	邵武XX建设工程有限公司	XX建设工程咨询有限公司	XX幕墙玻璃设计院	XX幕墙玻璃工程技术有限公司
21	将乐... （项目名称）	将乐XX建设工程有限公司	XX工程监理有限公司	XX钢结构设计院	XX钢结构工程技术有限公司
22	泰宁... （项目名称）	泰宁XX建设工程有限公司	XX建设工程咨询有限公司	XX木结构设计院	XX木结构工程技术有限公司
23	清流... （项目名称）	清流XX建设工程有限公司	XX工程监理有限公司	XX竹木结构设计院	XX竹木结构工程技术有限公司
24	连城... （项目名称）	连城XX建设工程有限公司	XX建设工程咨询有限公司	XX古建筑设计院	XX古建筑工程技术有限公司
25	长汀... （项目名称）	长汀XX建设工程有限公司	XX工程监理有限公司	XX古民居设计院	XX古民居工程技术有限公司
26	永定... （项目名称）	永定XX建设工程有限公司	XX建设工程咨询有限公司	XX古塔设计院	XX古塔工程技术有限公司
27	上杭... （项目名称）	上杭XX建设工程有限公司	XX工程监理有限公司	XX古桥设计院	XX古桥工程技术有限公司
28	武平... （项目名称）	武平XX建设工程有限公司	XX建设工程咨询有限公司	XX古窑设计院	XX古窑工程技术有限公司
29	漳平... （项目名称）	漳平XX建设工程有限公司	XX工程监理有限公司	XX古井设计院	XX古井工程技术有限公司
30	华安... （项目名称）	华安XX建设工程有限公司	XX建设工程咨询有限公司	XX古墓设计院	XX古墓工程技术有限公司
31	诏安... （项目名称）	诏安XX建设工程有限公司	XX工程监理有限公司	XX古碑设计院	XX古碑工程技术有限公司
32	云霄... （项目名称）	云霄XX建设工程有限公司	XX建设工程咨询有限公司	XX古石设计院	XX古石工程技术有限公司
33	漳浦... （项目名称）	漳浦XX建设工程有限公司	XX工程监理有限公司	XX古砖设计院	XX古砖工程技术有限公司
34	龙溪... （项目名称）	龙溪XX建设工程有限公司	XX建设工程咨询有限公司	XX古瓦设计院	XX古瓦工程技术有限公司
35	东山县... （项目名称）	东山XX建设工程有限公司	XX工程监理有限公司	XX古陶设计院	XX古陶工程技术有限公司
36	南靖... （项目名称）	南靖XX建设工程有限公司	XX建设工程咨询有限公司	XX古瓷设计院	XX古瓷工程技术有限公司
37	平和... （项目名称）	平和XX建设工程有限公司	XX工程监理有限公司	XX古铜设计院	XX古铜工程技术有限公司
38	诏安... （项目名称）	诏安XX建设工程有限公司	XX建设工程咨询有限公司	XX古铁设计院	XX古铁工程技术有限公司
39	云霄... （项目名称）	云霄XX建设工程有限公司	XX工程监理有限公司	XX古银设计院	XX古银工程技术有限公司
40	漳浦... （项目名称）	漳浦XX建设工程有限公司	XX建设工程咨询有限公司	XX古金设计院	XX古金工程技术有限公司
41	龙溪... （项目名称）	龙溪XX建设工程有限公司	XX工程监理有限公司	XX古铂设计院	XX古铂工程技术有限公司
42	东山县... （项目名称）	东山XX建设工程有限公司	XX建设工程咨询有限公司	XX古钨设计院	XX古钨工程技术有限公司
43	南靖... （项目名称）	南靖XX建设工程有限公司	XX工程监理有限公司	XX古铋设计院	XX古铋工程技术有限公司
44	平和... （项目名称）	平和XX建设工程有限公司	XX建设工程咨询有限公司	XX古汞设计院	XX古汞工程技术有限公司
45	漳平... （项目名称）	漳平XX建设工程有限公司	XX工程监理有限公司	XX古砷设计院	XX古砷工程技术有限公司
46	华安... （项目名称）	华安XX建设工程有限公司	XX建设工程咨询有限公司	XX古硒设计院	XX古硒工程技术有限公司
47	诏安... （项目名称）	诏安XX建设工程有限公司	XX工程监理有限公司	XX古碲设计院	XX古碲工程技术有限公司
48	云霄... （项目名称）	云霄XX建设工程有限公司	XX建设工程咨询有限公司	XX古碘设计院	XX古碘工程技术有限公司
49	漳浦... （项目名称）	漳浦XX建设工程有限公司	XX工程监理有限公司	XX古溴设计院	XX古溴工程技术有限公司
50	龙溪... （项目名称）	龙溪XX建设工程有限公司	XX建设工程咨询有限公司	XX古氯设计院	XX古氯工程技术有限公司
51	东山县... （项目名称）	东山XX建设工程有限公司	XX工程监理有限公司	XX古氟设计院	XX古氟工程技术有限公司
52	南靖... （项目名称）	南靖XX建设工程有限公司	XX建设工程咨询有限公司	XX古氧设计院	XX古氧工程技术有限公司
53	平和... （项目名称）	平和XX建设工程有限公司	XX工程监理有限公司	XX古氮设计院	XX古氮工程技术有限公司
54	漳平... （项目名称）	漳平XX建设工程有限公司	XX建设工程咨询有限公司	XX古磷设计院	XX古磷工程技术有限公司
55	华安... （项目名称）	华安XX建设工程有限公司	XX工程监理有限公司	XX古硫设计院	XX古硫工程技术有限公司
56	诏安... （项目名称）	诏安XX建设工程有限公司	XX建设工程咨询有限公司	XX古硅设计院	XX古硅工程技术有限公司
57	云霄... （项目名称）	云霄XX建设工程有限公司	XX工程监理有限公司	XX古硼设计院	XX古硼工程技术有限公司
58	漳浦... （项目名称）	漳浦XX建设工程有限公司	XX建设工程咨询有限公司	XX古铝设计院	XX古铝工程技术有限公司
59	龙溪... （项目名称）	龙溪XX建设工程有限公司	XX工程监理有限公司	XX古锌设计院	XX古锌工程技术有限公司
60	东山县... （项目名称）	东山XX建设工程有限公司	XX建设工程咨询有限公司	XX古铜设计院	XX古铜工程技术有限公司
61	南靖... （项目名称）	南靖XX建设工程有限公司	XX工程监理有限公司	XX古铁设计院	XX古铁工程技术有限公司
62	平和... （项目名称）	平和XX建设工程有限公司	XX建设工程咨询有限公司	XX古银设计院	XX古银工程技术有限公司
63	漳平... （项目名称）	漳平XX建设工程有限公司	XX工程监理有限公司	XX古金设计院	XX古金工程技术有限公司
64	华安... （项目名称）	华安XX建设工程有限公司	XX建设工程咨询有限公司	XX古铂设计院	XX古铂工程技术有限公司
65	诏安... （项目名称）	诏安XX建设工程有限公司	XX工程监理有限公司	XX古钨设计院	XX古钨工程技术有限公司
66	云霄... （项目名称）	云霄XX建设工程有限公司	XX建设工程咨询有限公司	XX古铋设计院	XX古铋工程技术有限公司
67	漳浦... （项目名称）	漳浦XX建设工程有限公司	XX工程监理有限公司	XX古汞设计院	XX古汞工程技术有限公司
68					

单位名称:




福建省建筑设计研究院有限公司

施工图审查批准单位:

施工图审查批准书证号:

图纸专用章:

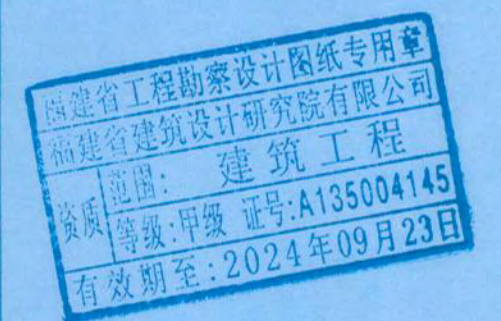

注册建筑师共和国一级注册建筑师

姓名: 温蓓
注册号: 3500414-016
有效期: 至2021年12月

中华人民共和国一级注册建筑师

姓名: 罗坚
注册号: 3500414-038
有效期: 至 2023年06月

注册工程师执业章:

修改内容:

页次	发行日期	摘要
版本	1.0 图幅 A0	部门 建筑一所
工程名称: 福州国惠国际大酒店		
建设单位: 福州国惠国际大酒店有限公司		
项目经理		
审 定		
方案创作人		
专业负责人	温蓓	100% 设计
专业负责人	温蓓 罗坚	
审 核	袁军	100% 审核
校 对	肖鹏	
设 计	王尧舰	100% 设计
制 图	王尧舰	

图名: 十一层平面图

工程编号	203SJ050
图 别	建 施
图 号	P-10
日 期	2021.04



专业	姓名	日期	专业	姓名	日期
建筑			电气		
结构			暖通		
卫生					

图 例 (其余各层均同)	
	200 厚钢筋混凝土楼面板 (底板 300mm 厚钢筋混凝土)
	200 厚钢筋混凝土墙 (具体做法详见室内保温施工图)
	火灾报警点
	消防栓 SD
	直径 $\phi 125$ 未采用 JPVUC 雨水管 管径注明外, 均为 $\phi 100$ 雨水管
	雨水口 (做法详见设计说明) 或屋面 (做法详见本图) 排水明沟, DN150, 87 雨水斗
	雨水管下水接落管
	排水孔 100×150 (圆孔), 孔盖铜表面
	结构墙 500mm 区域
	结构墙 600mm 区域
	结构关系区域 (柱和梁位置)

4. 图中除注明者外线路系统图, 均参照住宅统安图。本层中大注明门厅宽均按100mm, 所有标注于200的墙体均采用素混凝土或剪力墙浇筑。
5. 卫生间、过道门高12米, 窗台比本层楼面标高低100。
6. 卫生间及厨房管、水管、雨水管尺寸及卫生洁具。
7. 本层设火灾报警器8处, 每处配1只手提式磷酸盐干粉灭火器, 型号为ABC/5。具体位置详平面图。
8. 虚线墙、柱用白砖。
9. 所有排烟风机200mm²20处, 宽房间1处。
10. 所有未注明管均按给排水、正压送风井口未特别注明, 均按标准图集300mm。
11. 房间分隔墙与幕墙详幕墙图。
12. 幕墙与主体结构连接应符合相关要求。
13. 建筑外立面装饰工程应符合相关要求, 具体按详幕墙施工图、节点详图。
14. 本层大井及楼层上的均详下页平面图。
15. 施工时注意: 高压配电室、油罐、发电机房、配电室、强电控制室、卫生间、楼梯、气瓶间、冷却水管井、清洁间用房体顶下200mm水封板。
16. 装饰工程以相关素混凝土具体构造详法, 详国标《压型金属板屋面》JGJ130.14图。

[illegible]

单位名称:






福建省建筑设计研究院有限公司

施工图审查批准单位:

施工图审查批准书证号:

图纸专用章:

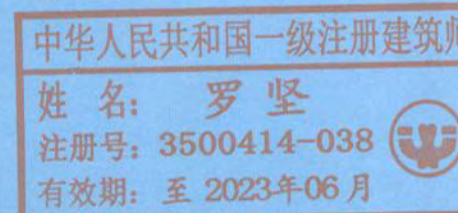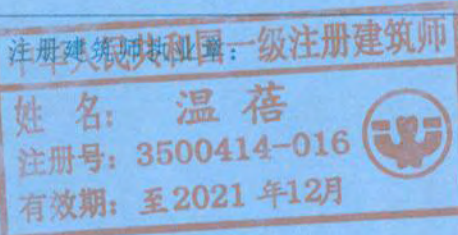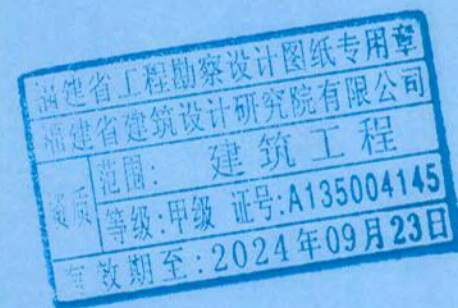

注册工程师执业章:

修改内容:

版次	发行日期	摘要	
版本	1.0	图	部门 建筑一所
工程名称:			
福州国惠国际大酒店			
建设单位:			
福州国惠国际大酒店有限公司			
项目经理			
审定			
方案创作人			
工程负责人	温浩		
专业负责人	温浩 罗坚		
审核	袁军		
校对	肖鹏		
设计	王尧彪		
制图	王尧彪		

图名: 十二层平面图

工程编号	203SJ050
图 别	建 施
图 号	P-11
日 期	2021.04



专业	姓名	日期	专业	姓名	日期
建筑			电气		
结构			暖通		
水					
卫					


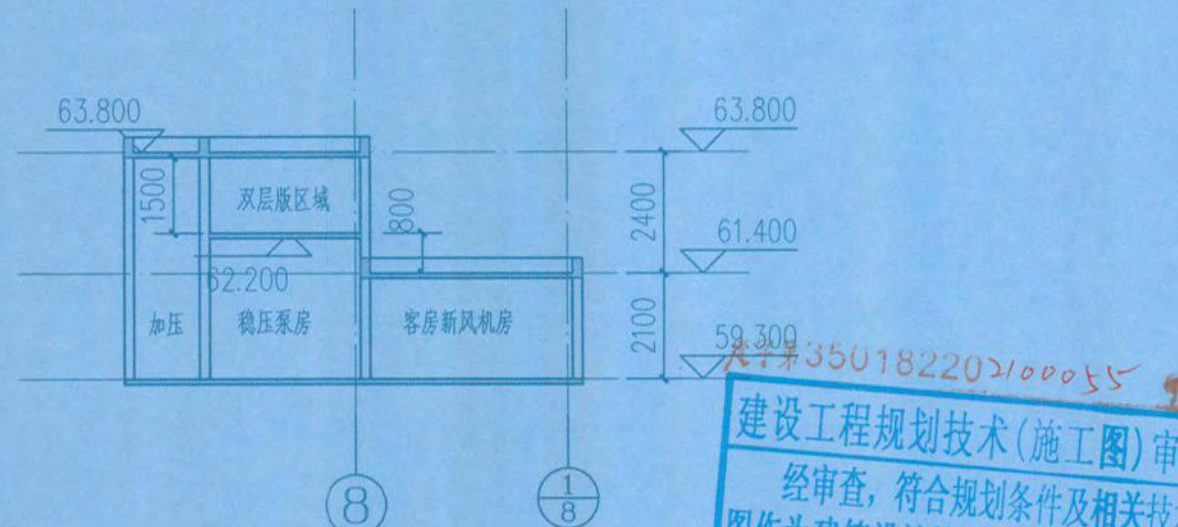


图 例 (其余各层均同)	
	200厚加气混凝土块(高抛300mm非 reinforced 顶口)
	200厚钢筋混凝土板(具体做法按室内装饰装修图)
	水表及配管
	橡胶条 SD
	直径 $\phi 125$ 水采用UPVC 排水管
	管径按图例, 为 $\phi 100$ 的雨水管
	雨水口 (按设计详图或87图集) 或雨水(按设计详图)
	雨水口, DN150x87型雨水斗
	雨水管下排水落管
	排水口 100x150(雨水口), 孔洞侧立面
	结构墙500mm厚区域
	结构墙600mm厚区域
	结构关系区域 (标高同梁柱)

- 2) 图中注明者为外墙线位置, 门脸靠灶空室外, 本层中未注明门脸宽度和为100mm, 所有框柱200的墙肢均采用素混凝土或素片墙布置。
- 3) 上至下: 通间、茶室、卫生间, 需比灶台层楼面高100。
- 4) 本层共有兩大水暖12, 需比灶台层上2米类布置。
- 5) 本层有天天窗玻璃大窗, 每扇配置1具手提磷酸盐干粉灭火器。
- 6) 型号为MFA/ABC5具位置详见平面图。
5. 建筑给排水工程
6. 所有门均做200C20坐地, 宽度同窗。
7. 所有卫生洁具均按设计, 正压送风井开口未特注明时, 均按标准做300mm。
8. 房间分隔墙与幕墙对接详谈。
9. 建筑内部构造详谈符合相关要求。
10. 建筑外立面安全护栏符合相关设计要求, 具体做法详谈施工图纸, 节能设计说明。
11. 地上工程包括: 高低压配电室、储油间、发电机房、配电室、强电间、水暖、气暖、卫生间、茶室、气炉、气罐间、冷热水管、消防间和厨房楼下设200高C20排水沟。
12. 排水式卫生间气暖系统: 柜内管道连接, 详谈柜(蒸压加气混凝土砌块、材料详谈) J13104。

建设工程规划技术(施工图)审查专用章
经审查,符合规划条件及相关技术规定,本
图作为建筑规划施工图审核阶段福建省大长施
202021号建设工程规划技术审查报告的附件。
屋云图十面图 1150
福建省工程大设计有限公司
2021年 4月 26日

单位名称:

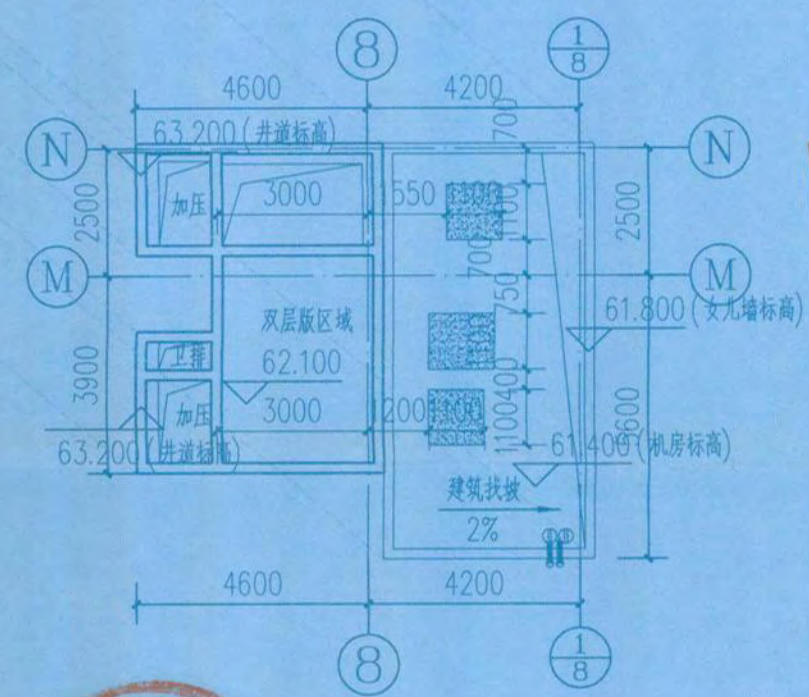


福建省建筑设计研究院有限公司

施工图审查批准单位:

施工图审查批准书证号:

用纸专用章:

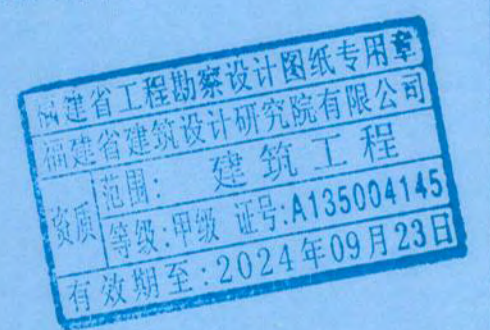




注册工程师执业章:

修改内容:

版本	1.0	图幅	A0	部门	建筑一所	摘要
工程名称： 福州国惠国际大酒店						
建设单位： 福州国惠国际大酒店有限公司						
项目经理						
审 定						
方案负责人						
工程负责人		温蓓				
专业负责人		温蓓 罗坚				
校 核		袁军				
审 校		肖鹏				
设 计		王尧骐				
制 图		王尧骐				
图名： 屋面层平面图						
工程编号		203SJ050				
图 别		建 施				
图 号		P-12				
日 期		2021.04				

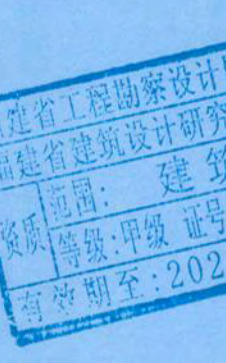

单位名称:			
			
福建省建筑设计研究院有限公司			
施工图审查批准单位:			
施工图审查批准证书号:			
图纸专用章:			
			
中华人民共和国一级注册建筑师			
姓名: 温 蓓			
注册号: 3500414-016			
有效期至: 2021 年 12 月			
			
中华人民共和国一级注册建筑师			
姓名: 罗 坚			
注册号: 3500414-038			
有效期至: 2023 年 06 月			
			
注册工程师执业章:			
修改内容:			
工程名称:			
福州国惠国际大酒店			
建设单位:			
福州国惠国际大酒店有限公司			
项目经理			
审 定			
方案创作人			
工程负责人			
专业负责人			
审 核			
校 对			
设 计			
制 图			
图名:			
63.800标高处平面图			
工程编号			
图 别			
图 号			
日 期			
			

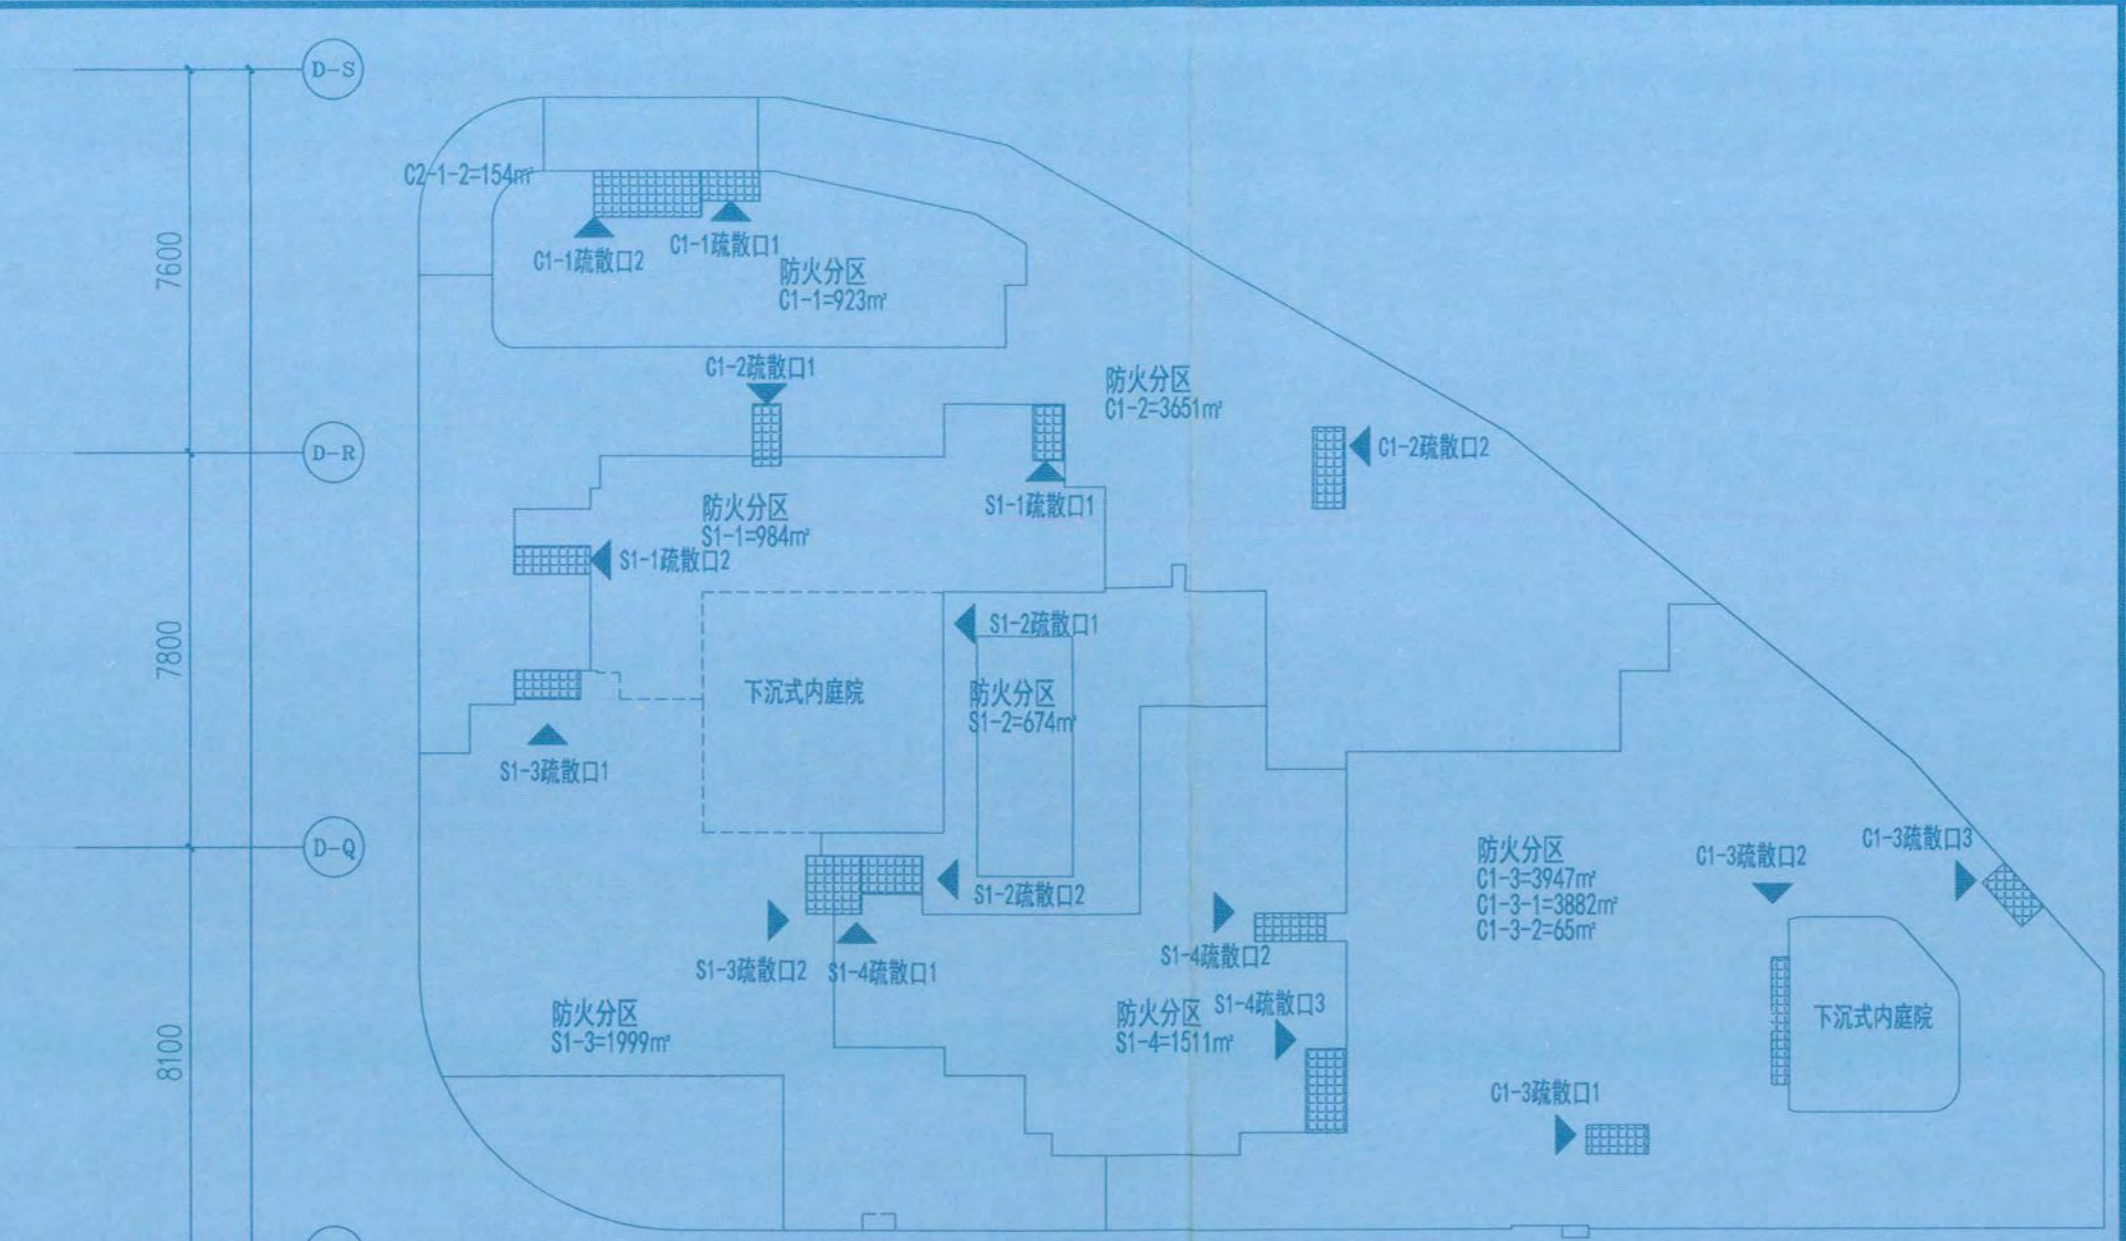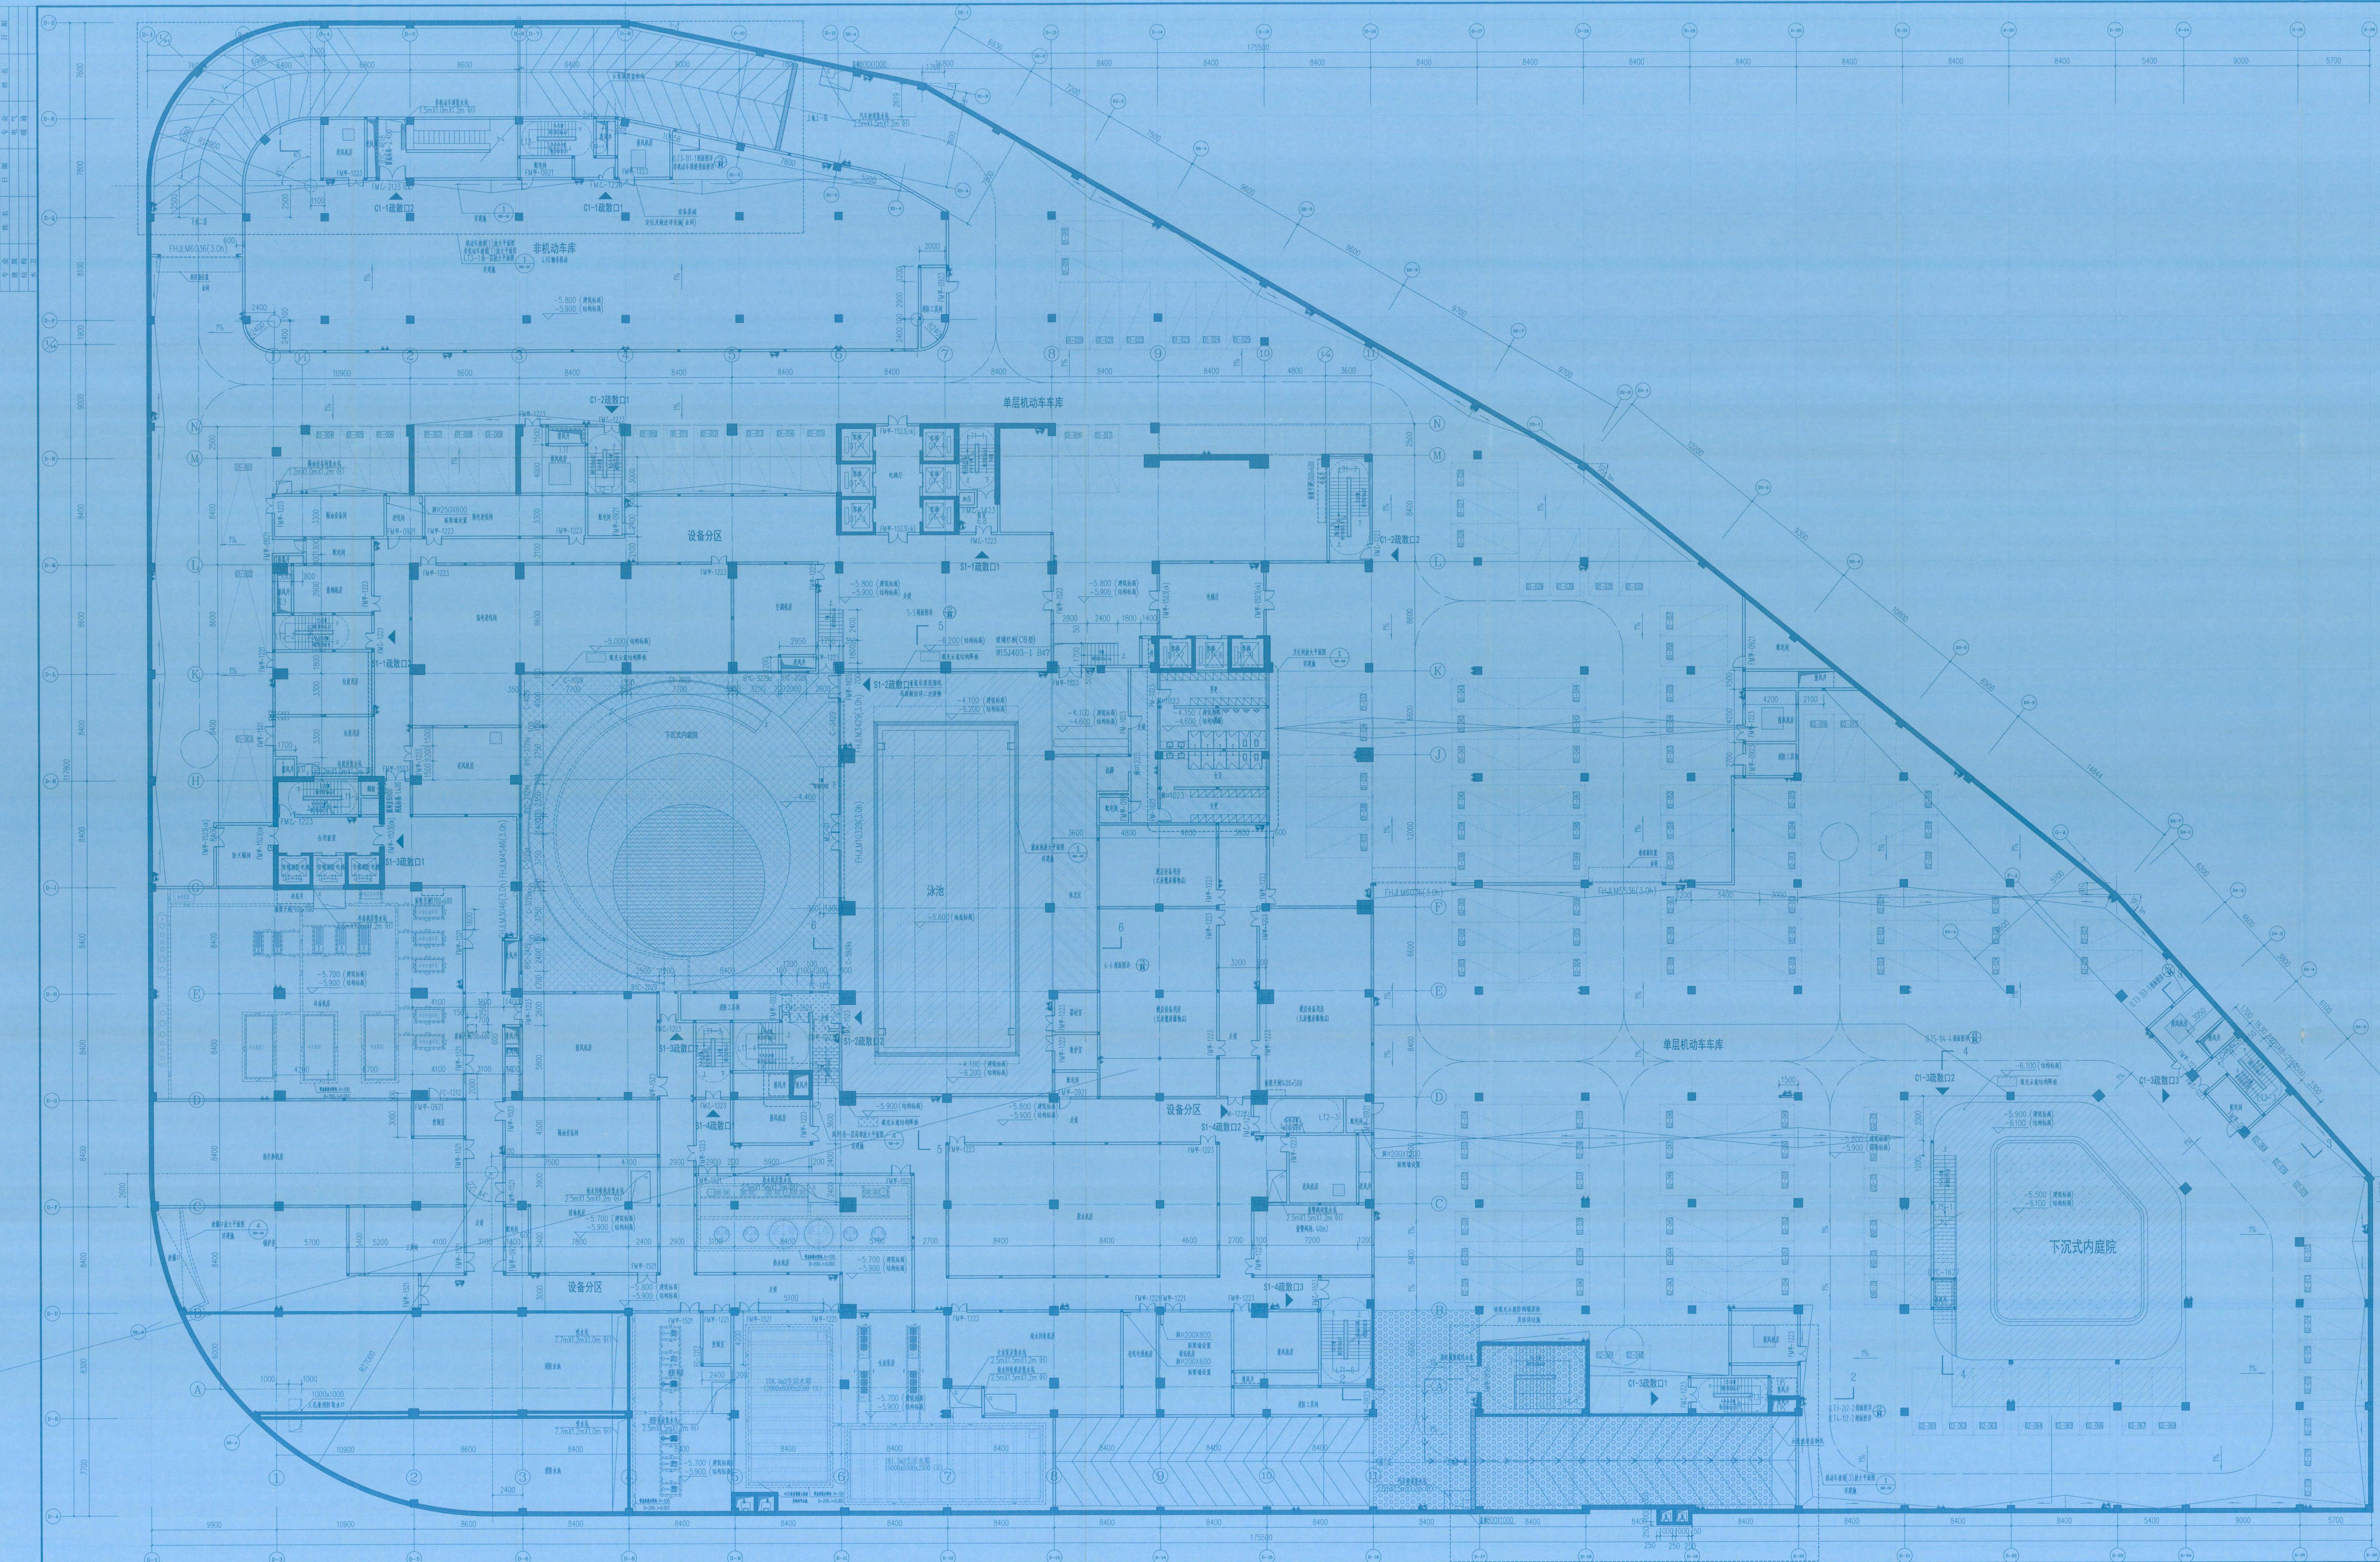


防火分区示意图

[illegible]

灭火器配置数量计算:
 机动车库、非机动车库、游泳池和健身房均按B类火灾、中危险级配置灭火器,选用5B(MFABC4)手提式磷酸盐干粉灭火器。每个灭火器均配2具,其灭火器均分布置,每个设置点设2具,布置点的距离不超过1.2米。

测点位置	测点水深/m	流速/m·s ⁻¹	天然流量/m ³ ·s ⁻¹	天然流量/m ³ ·s ⁻¹
C1-1	923	桥墩头处	$1.2 \times 923 \times 0.5 \times (55\%) = 10.9$	12
C1-2	3651	桥墩头处	$1.3 \times 3651 \times 0.5 \times (55\%) = 43.2$	50
C1-3	3947	桥墩头处	$1.2 \times 3947 \times 0.5 \times (55\%) = 46.6$	50
S1-1	984	支流河口	$1.2 \times 984 \times 0.5 \times (55\%) = 11.6$	14
S1-2	686	支流河口	$1.2 \times 686 \times 0.5 \times (55\%) = 8.0$	12
S1-3	1999	支流河口	$1.2 \times 1999 \times 0.5 \times (55\%) = 23.6$	28
S1-4	1511	支流河口	$1.2 \times 1511 \times 0.5 \times (55\%) = 18.3$	22


消防疏散计算表								
防火分区编号	使用地点	计算疏散面积	疏散人数	疏散面积系数	计算疏散时的设计疏散宽度	安全出口数量	备注	
		M ²	人	M/人	M	M	个	
防火分区-2	演播(录影区)	655	328	1.0	3.28	3.3	2	参照国家规范《建筑设计防火规范》第5.5.17条(其他场所不适用)参照2.0M/人

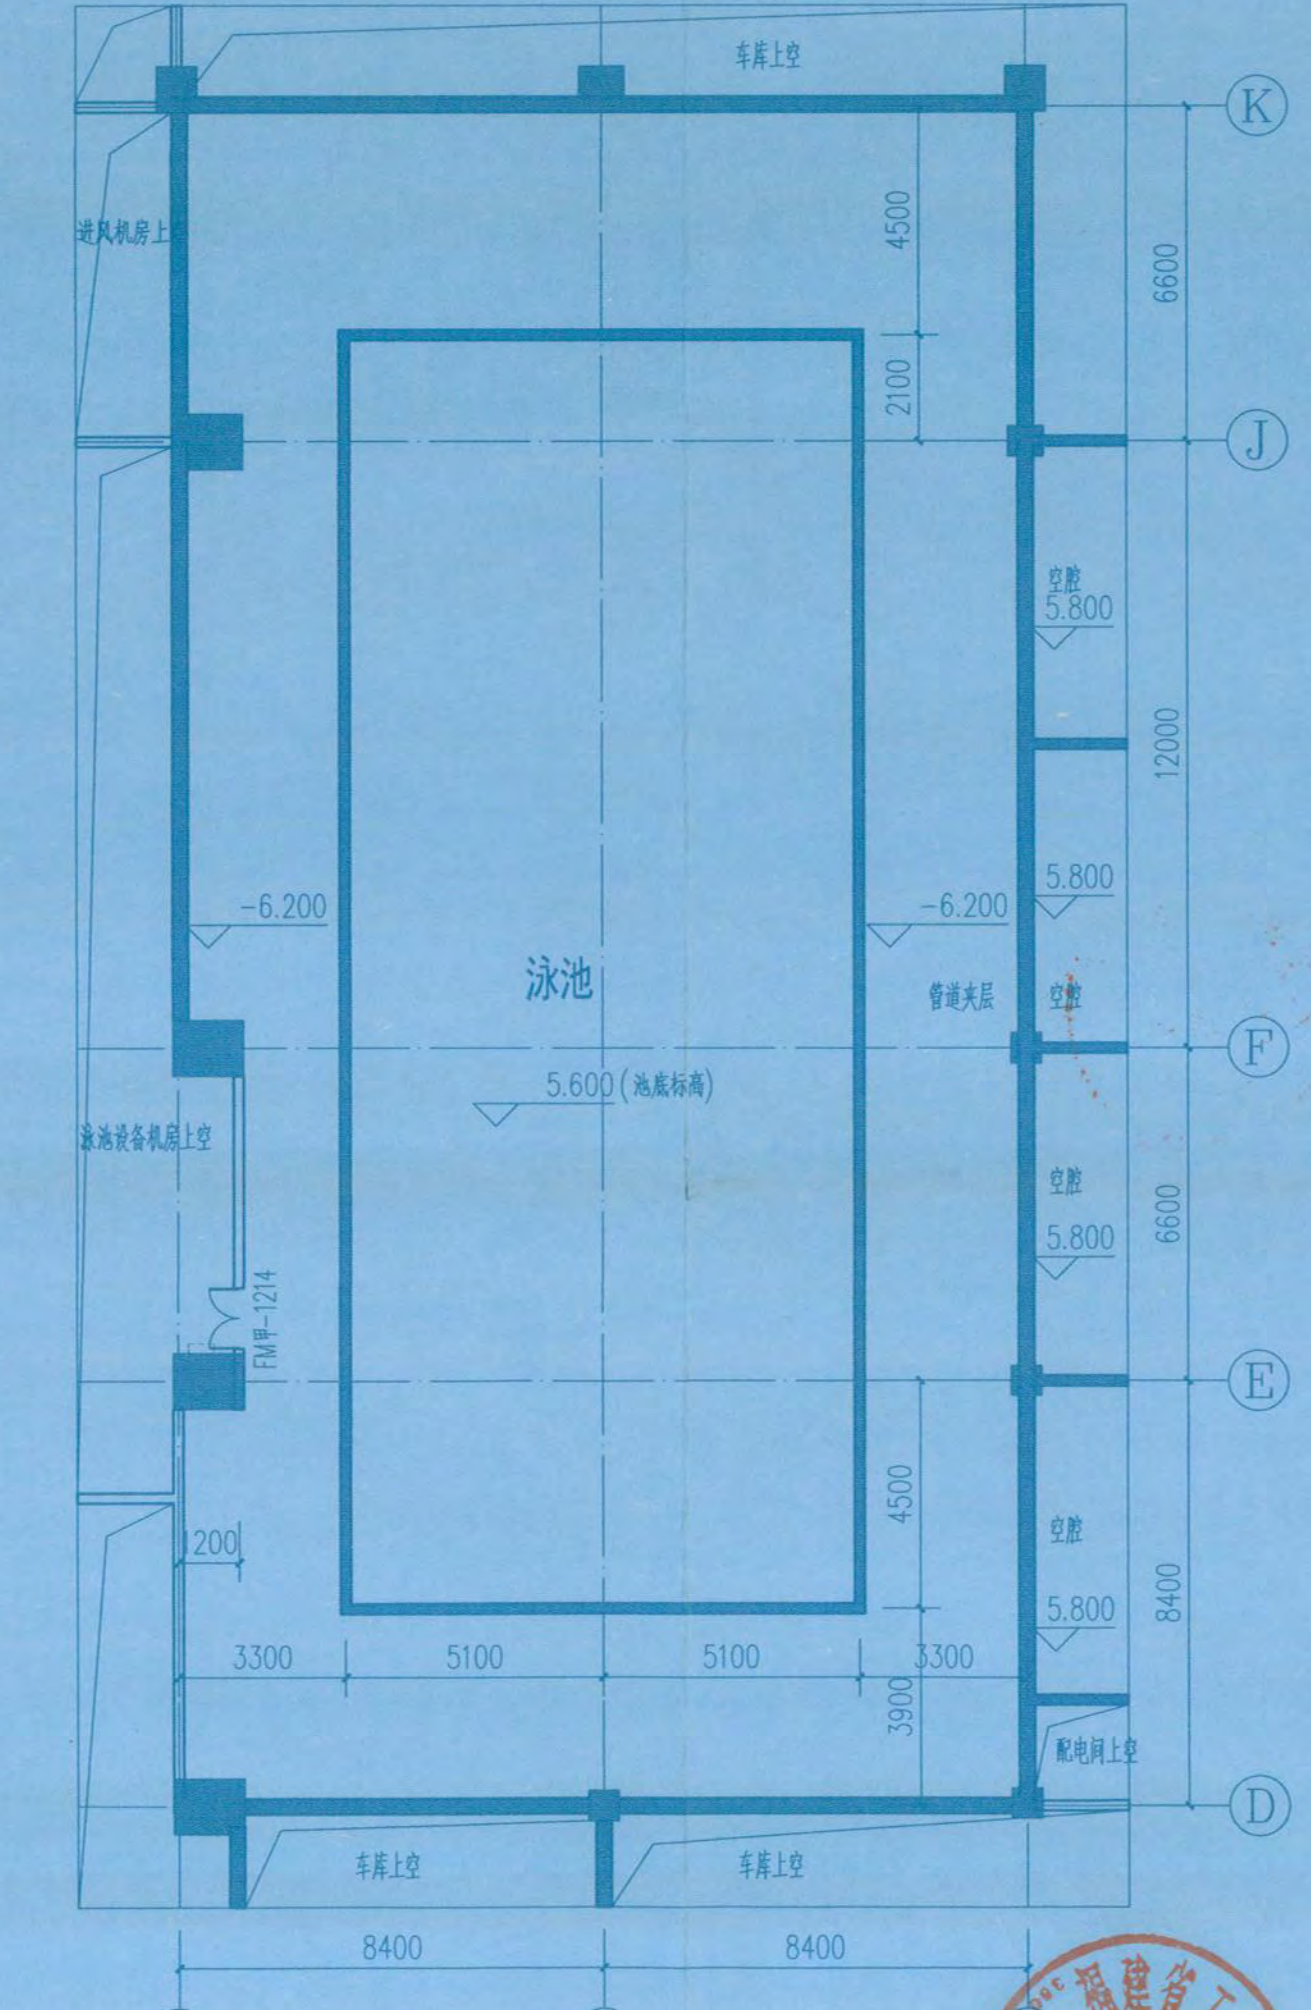

⑦
游泳池管道夹层平面图 1:150

[illegible]

地下室负一层平面图 1:150

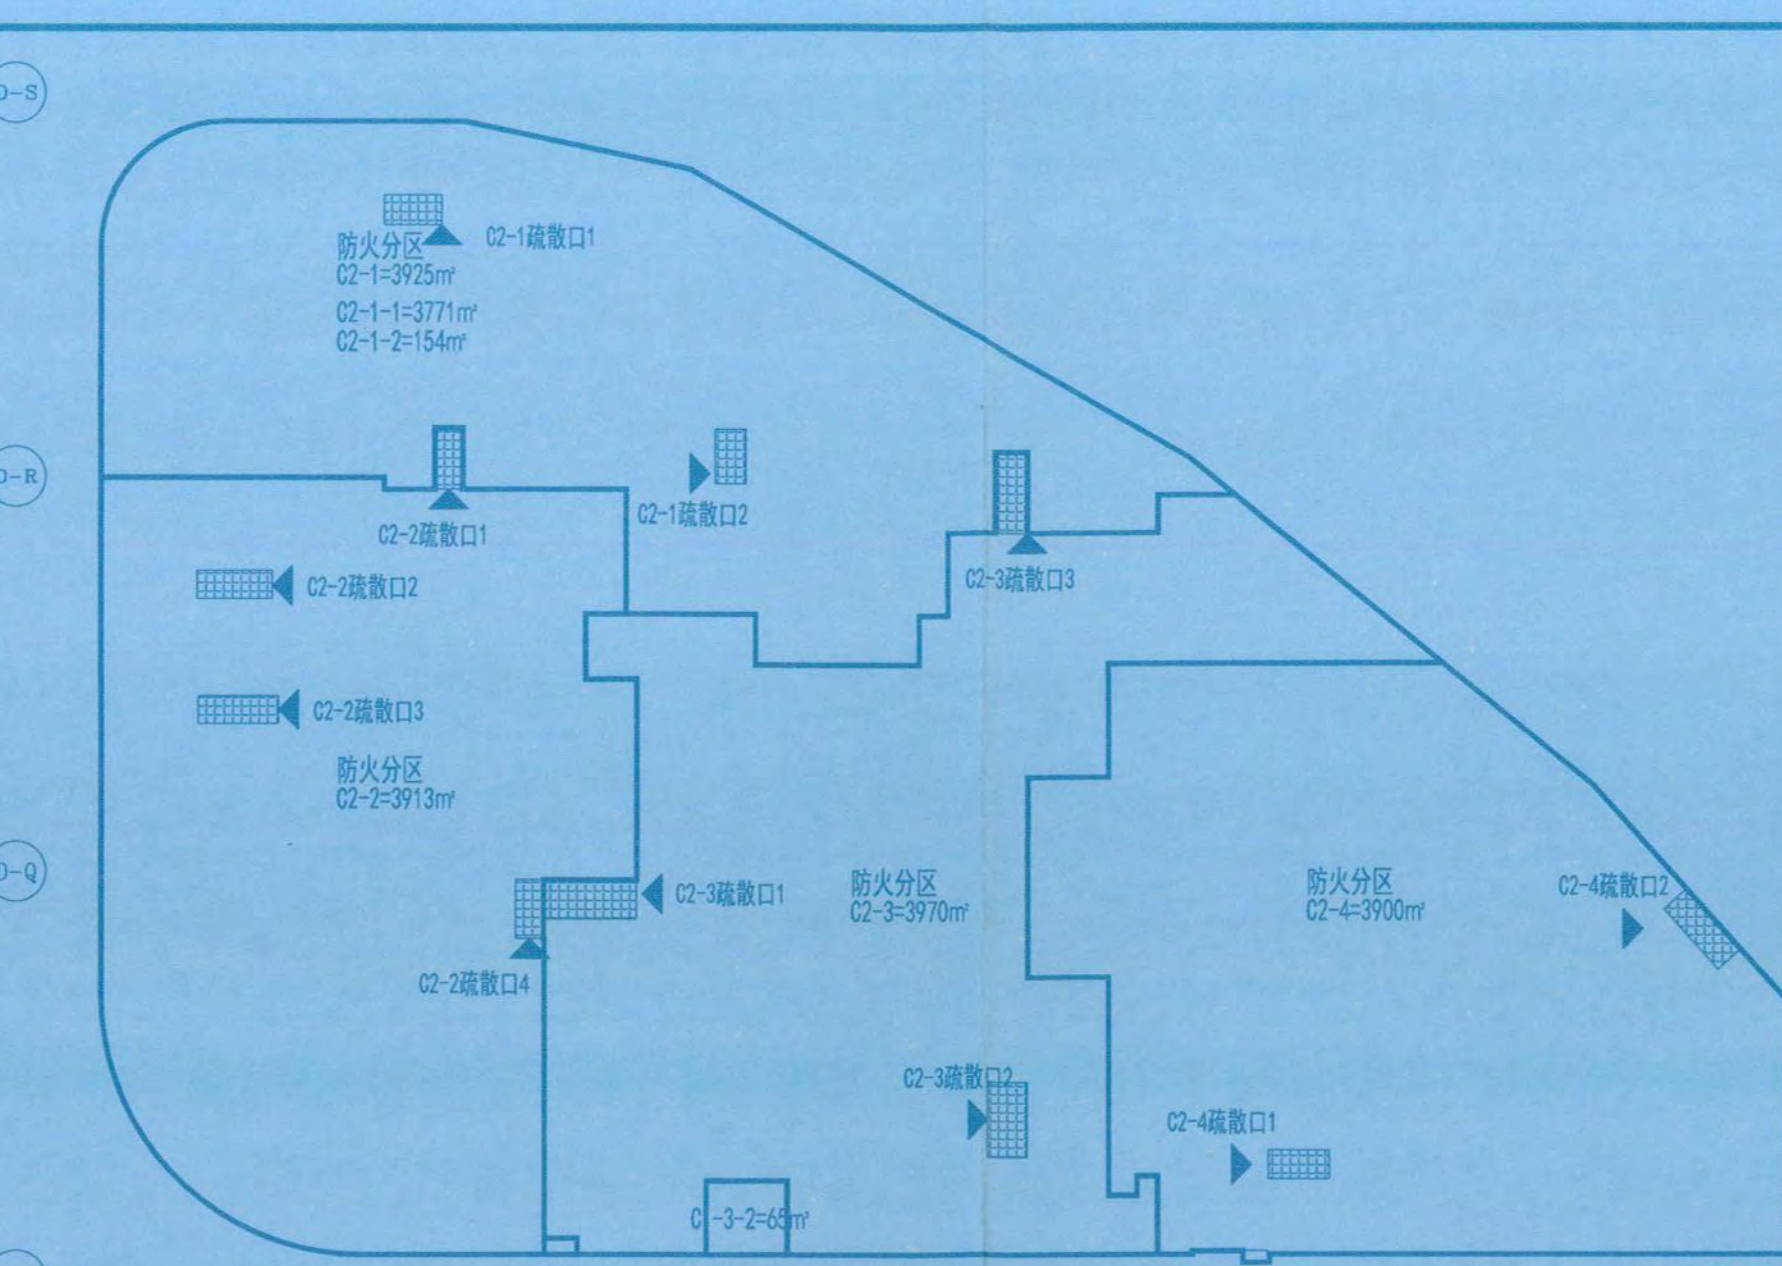

防火分区示意图

[illegible]

灭火器配置数量计算:

桥大跨径(m)	跨中矢高距桥(平车)	净空高度	天然河道淤积量	天然河道淤积量
C2-1	382.5	航油车高度	$1.3(38250.5/55X1)=46.4$	52
C2-2	381.3	航油车高度	$1.3(38130.5/55X1)=46.2$	48
C2-3	387.0	航油车高度	$1.3(38700.5/55X1)=46.9$	52
C2-4	390.0	航油车高度	$1.3(39000.5/55X1)=46.1$	48

单位名称:	
福建省建筑设计研究院有限公司	
施工图审查批准单位:	
施工图审查批准书证号:	
图纸专用章:	

注册建筑师执业章：

注册工程师执业章：

修改内容:

福建省工程勘察设计纸质专用章
福建省建筑设计研究院有限公司
类别: 建筑工程
编号: A135004145
有效期至: 2024年09月23日

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名: 温蓓
注册号: 3500414-016
有效期至: 至2021年12月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名: 罗坚
注册号: 3500414-038
有效期至: 2023年06月

版次	发行日期	摘要	
版本 1.0	图幅 A0	部门	建筑设计院
工程名称:			

建设单位:

福州国惠国际大酒店有限公司		
项目经理		
审 定		
方案创作人		
工程负责人	温浩	102
专业负责人	温浩 罗坚	
审 核	袁军	袁军
校 对	肖鹏	肖鹏
设 计	李国冰	
制 图	李国冰	
图名:		

地下室外一日平均平面圖

55号

图)审查专用章

相关技术规定, 本	2035J030
-----------	----------

阶段推进五大长德	建 德
----------	-----

术审查报告的附件。	BP-02
-----------	-------

日期: 2021.04
设计单位: 上海工程设计有限公司

4B 2 RB

7/204

专业	姓名	日期	专业	姓名	日期
建筑			电气		
结构			暖通		
给水					
排水					
供热					
通风					
空调					
制冷					
动力					
机械					
材料					
测量					
地质					
测绘					
土木					
水利					
环境					
生物					
医学					
药学					
护理					
食品					
轻工					
纺织					
服装					
皮革					
印刷					
出版					
新闻					
广告					
影视					
动画					
游戏					
网络					
计算机					
软件					
信息安全					
大数据					
人工智能					
机器人					
智能制造					
新材料					
新能源					
节能环保					
现代农业					
农村电商					
乡村振兴					
社区治理					
社会治理					
公共管理					
行政管理					
工商管理					
市场营销					
电子商务					
物流管理					
供应链管理					
国际贸易					
国际商务					
会展经济					
旅游管理					
酒店管理					
烹饪与营养					
西餐工艺					
中式烹调					
美容美发					
形象设计					
化妆造型					
摄影摄像					
播音主持					
表演艺术					
舞蹈表演					
音乐表演					
声乐演唱					
乐器演奏					
戏曲表演					
曲艺表演					
杂技魔术					
体育教育					
运动训练					
社会体育					
休闲体育					
电子竞技					
数字媒体					
动漫制作					
虚拟现实					
增强现实					
混合现实					
元宇宙					
区块链					
数字货币					
智能交通					
智慧城市					
智慧农业					
智慧工业					
智慧医疗					
智慧教育					
智慧能源					
智慧环保					
智慧安防					
智慧消防					
智慧交通					
智慧物流					
智慧金融					
智慧零售					
智慧制造					
智慧服务					
智慧生活					
智慧出行					
智慧娱乐					
智慧文化					
智慧旅游					
智慧商业					
智慧政务					
智慧司法					
智慧公安					
智慧国防					
智慧外交					
智慧军事					
智慧航天					
智慧海洋					
智慧空天					
智慧信息					
智慧数据					
智慧计算					

建字第3501822012000155

建设工程规划技术(施工图)审查专用章

经审查,符合规划条件及相关技术规定,本
图作为建筑设计施工图审核阶段福建省大长施
20120227号建设工程规划技术审查报告的附件。

福建省工业设计有限公司

2012年 12月 26日

注: 1. 主面颜色、材料及外饰于石材深化方案需经设计单位技术审核和建设单位审批后, 方可施工。
2. 安全防护高度 200mm 高的玻璃栏板, 最外侧安全玻璃(夹胶)
3. 外门窗采用透明中空玻璃, 深灰色型材, 具体详节能设计说明。

单位名称:



福建省建筑设计研究院有限公司

施工图审查批准单位:




施工图审查批准书证号:

图纸专用章:

注册建筑师执业章:

注册工程师执业章:

修改内容:

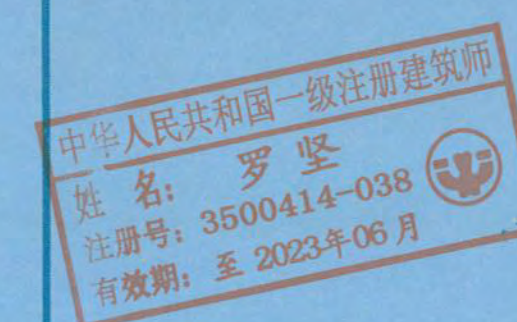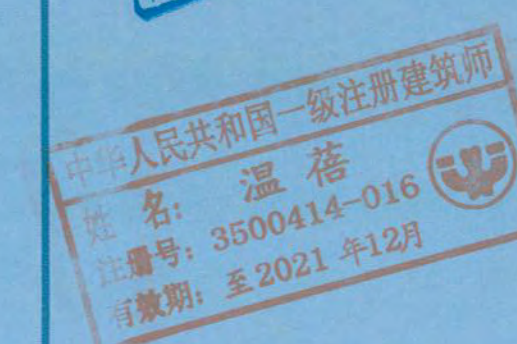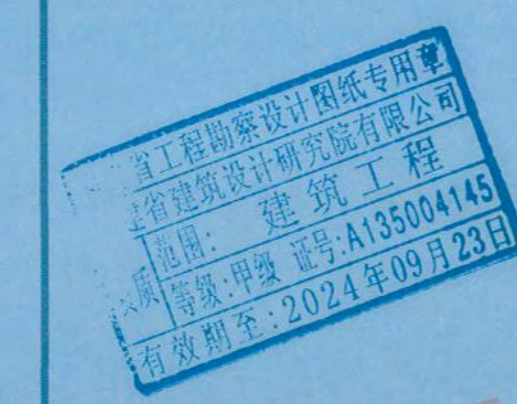

版次	发行日期	摘要
版本	1.0 日期: 40 部门	建筑一所

工程名称: 福州国惠国际大酒店

建设单位:

福州国惠国际大酒店有限公司

项目经理		
审 定		
方案创作人		
工程负责人	温 雷	设计部
专业负责人	温雷 罗坚	
审 核	袁 军	设计部
校 对	肖鹏	
设 计	王尧魁	设计部
制 图	王尧魁	


图名:

①轴 - ⑪轴 立面图

工程编号	203SJ050
图 别	建 施
图 号	E-02
日 期	2021.04



专业名称	姓名	日期	专业名称	姓名	日期
建筑			电气		
结构			暖通		
给排水					

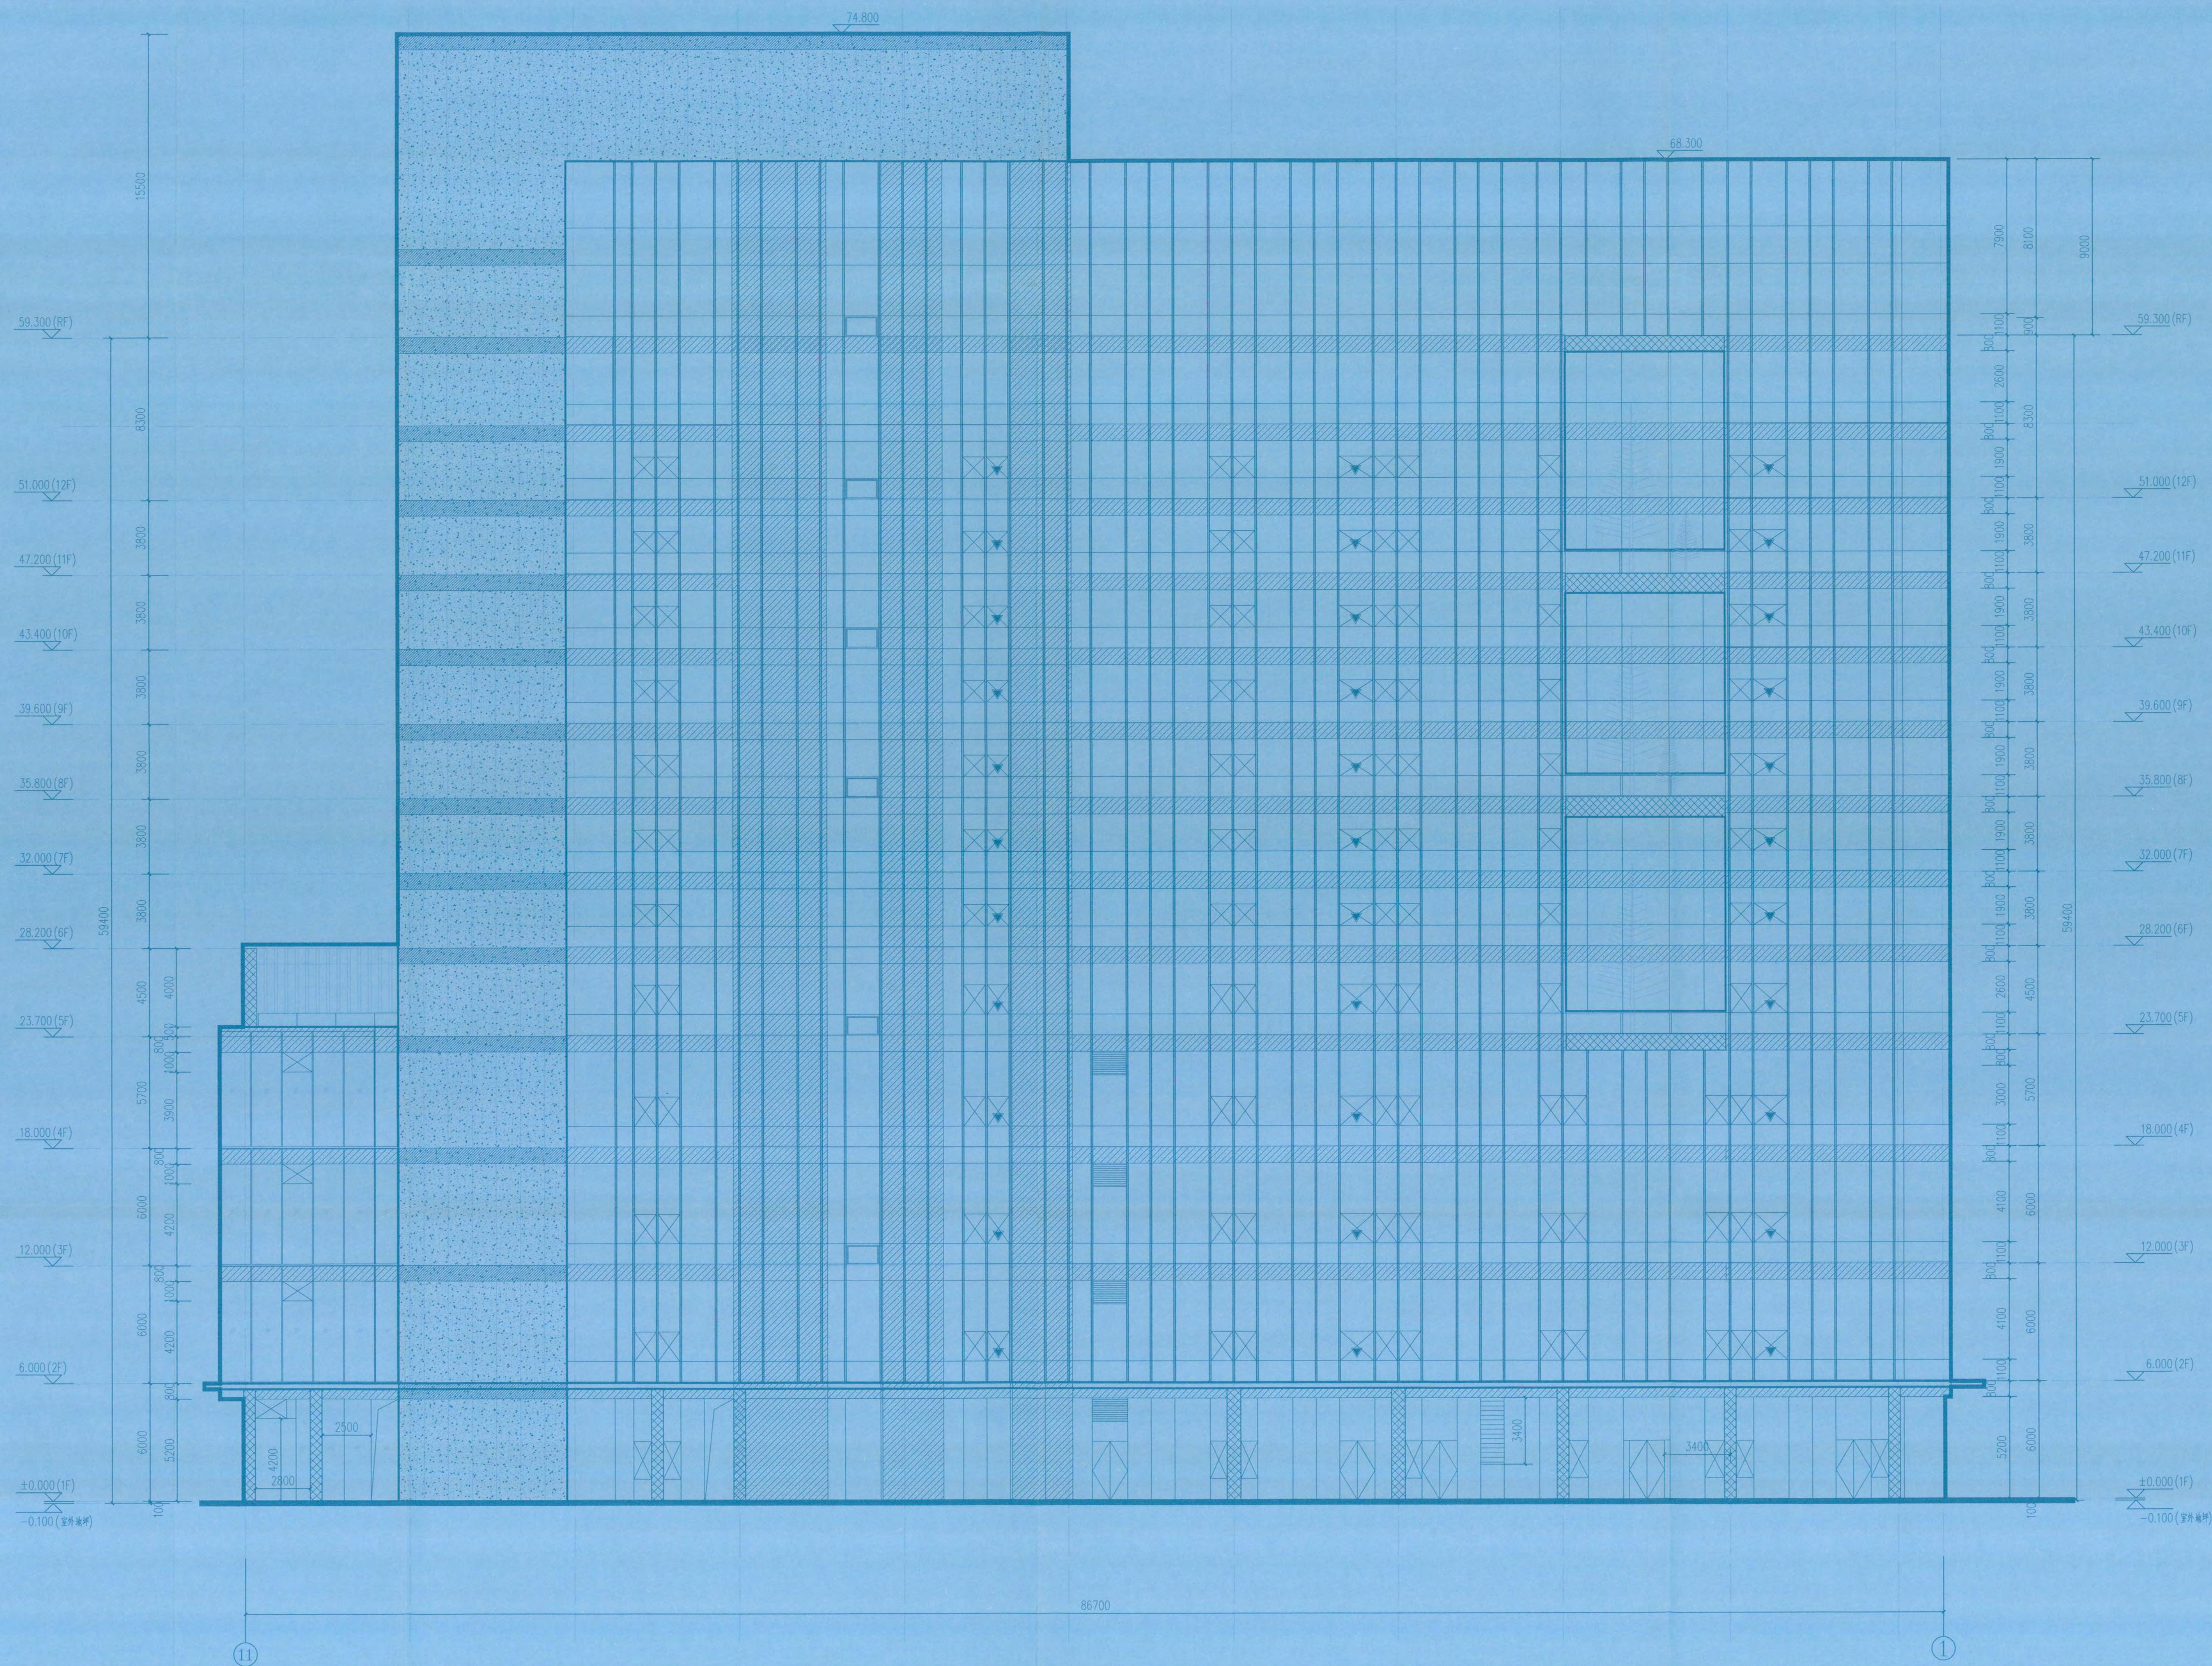

闽字B35018220 2100055 号

建设工程规划技术(施工图)审查专用章

经审查,符合规划条件及相关技术规定,本
图作为建筑设计施工图审核阶段福建省大长施
20210212号建设工程规划技术审查报告的附件。

福建省大长施设计有限公司

2021年 4月 26日

图例	名称	颜色	编号	图例	名称	颜色	编号	图例	名称	颜色	编号	图例	名称	颜色	编号	图例	名称	颜色	编号	图例	名称	颜色	编号	图例	名称	颜色	编号	图例	名称	颜色	编号	图例	名称	颜色	编号	图例	名称	颜色	编号																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	混凝土	14-5-9	2		混凝土	14-5-9	3		混凝土	14-5-9	4		混凝土	11-4-5	5		混凝土	14-5-5	6		混凝土	14-5-5	7		混凝土	14-5-5	8		混凝土	14-5-5	9		混凝土	14-5-5	10		混凝土	14-5-5	11		混凝土	14-5-5	12		混凝土	14-5-5	13		混凝土	14-5-5	14		混凝土	14-5-5	15		混凝土	14-5-5	16		混凝土	14-5-5	17		混凝土	14-5-5	18		混凝土	14-5-5	19		混凝土	14-5-5	20		混凝土	14-5-5	21		混凝土	14-5-5	22		混凝土	14-5-5	23		混凝土	14-5-5	24		混凝土	14-5-5	25		混凝土	14-5-5	26		混凝土	14-5-5	27		混凝土	14-5-5	28		混凝土	14-5-5	29		混凝土	14-5-5	30		混凝土	14-5-5	31		混凝土	14-5-5	32		混凝土	14-5-5	33		混凝土	14-5-5	34		混凝土	14-5-5	35		混凝土	14-5-5	36		混凝土	14-5-5	37		混凝土	14-5-5	38		混凝土	14-5-5	39		混凝土	14-5-5	40		混凝土	14-5-5	41		混凝土	14-5-5	42		混凝土	14-5-5	43		混凝土	14-5-5	44		混凝土	14-5-5	45		混凝土	14-5-5	46		混凝土	14-5-5	47		混凝土	14-5-5	48		混凝土	14-5-5	49		混凝土	14-5-5	50		混凝土	14-5-5	51		混凝土	14-5-5	52		混凝土	14-5-5	53		混凝土	14-5-5	54		混凝土	14-5-5	55		混凝土	14-5-5	56		混凝土	14-5-5	57		混凝土	14-5-5	58		混凝土	14-5-5	59		混凝土	14-5-5	60		混凝土	14-5-5	61		混凝土	14-5-5	62		混凝土	14-5-5	63		混凝土	14-5-5	64		混凝土	14-5-5	65		混凝土	14-5-5	66		混凝土	14-5-5	67		混凝土	14-5-5	68		混凝土	14-5-5	69		混凝土	14-5-5	70		混凝土	14-5-5	71		混凝土	14-5-5	72		混凝土	14-5-5	73		混凝土	14-5-5	74		混凝土	14-5-5	75		混凝土	14-5-5	76		混凝土	14-5-5	77		混凝土	14-5-5	78		混凝土	14-5-5	79		混凝土	14-5-5	80		混凝土	14-5-5	81		混凝土	14-5-5	82		混凝土	14-5-5	83		混凝土	14-5-5	84		混凝土	14-5-5	85		混凝土	14-5-5	86		混凝土	14-5-5	87		混凝土	14-5-5	88		混凝土	14-5-5	89		混凝土	14-5-5	90		混凝土	14-5-5	91		混凝土	14-5-5	92		混凝土	14-5-5	93		混凝土	14-5-5	94		混凝土	14-5-5	95		混凝土	14-5-5	96		混凝土	14-5-5	97		混凝土	14-5-5	98		混凝土	14-5-5	99		混凝土	14-5-5	100		混凝土	14-5-5	101		混凝土	14-5-5	102		混凝土	14-5-5	103		混凝土	14-5-5	104		混凝土	14-5-5	105		混凝土	14-5-5	106		混凝土	14-5-5	107		混凝土	14-5-5	108		混凝土	14-5-5	109		混凝土	14-5-5	110		混凝土	14-5-5	111		混凝土	14-5-5	112		混凝土	14-5-5	113		混凝土	14-5-5	114		混凝土	14-5-5	115		混凝土	14-5-5	116		混凝土	14-5-5	117		混凝土	14-5-5	118		混凝土	14-5-5	119		混凝土	14-5-5	120		混凝土	14-5-5	121		混凝土	14-5-5	122		混凝土	14-5-5	123		混凝土	14-5-5	124		混凝土	14-5-5	125		混凝土	14-5-5	126		混凝土	14-5-5	127		混凝土	14-5-5	128		混凝土	14-5-5	129		混凝土	14-5-5	130		混凝土	14-5-5	131		混凝土	14-5-5	132		混凝土	14-5-5	133		混凝土	14-5-5	134		混凝土	14-5-5	135		混凝土	14-5-5	136		混凝土	14-5-5	137		混凝土	14-5-5	138		混凝土	14-5-5	139		混凝土	14-5-5	140		混凝土	14-5-5	141		混凝土	14-5-5	142		混凝土	14-5-5	143		混凝土	14-5-5	144		混凝土	14-5-5	145		混凝土	14-5-5	146		混凝土	14-5-5	147		混凝土	14-5-5	148		混凝土	14-5-5	149		混凝土	14-5-5	150		混凝土	14-5-5	151		混凝土	14-5-5	152		混凝土	14-5-5	153		混凝土	14-5-5	154		混凝土	14-5-5	155		混凝土	14-5-5	156		混凝土	14-5-5	157		混凝土	14-5-5	158		混凝土	14-5-5	159		混凝土	14-5-5	160		混凝土	14-5-5	161		混凝土	14-5-5	162		混凝土	14-5-5	163		混凝土	14-5-5	164		混凝土	14-5-5	165		混凝土	14-5-5	166		混凝土	14-5-5	167		混凝土	14-5-5	168		混凝土	14-5-5	169		混凝土	14-5-5	170		混凝土	14-5-5	171		混凝土	14-5-5	172		混凝土	14-5-5	173		混凝土	14-5-5	174		混凝土	14-5-5	175		混凝土	14-5-5	176		混凝土	14-5-5	177		混凝土	14-5-5	178		混凝土	14-5-5	179		混凝土	14-5-5	180		混凝土	14-5-5	181		混凝土	14-5-5	182		混凝土	14-5-5	183		混凝土	14-5-5	184		混凝土	14-5-5	185		混凝土	14-5-5	186		混凝土	14-5-5	187		混凝土	14-5-5	188		混凝土	14-5-5	189		混凝土	14-5-5	190		混凝土	14-5-5	191		混凝土	14-5-5	192		混凝土	14-5-5	193		混凝土	14-5-5	194		混凝土	14-5-5	195		混凝土	14-5-5	196		混凝土	14-5-5	197		混凝土	14-5-5	198		混凝土	14-5-5	199		混凝土	14-5-5	200		混凝土	14-5-5	201		混凝土	14-5-5	202		混凝土	14-5-5	203		混凝土	14-5-5	204		混凝土	14-5-5	205		混凝土	14-5-5	206		混凝土	14-5-5	207		混凝土	14-5-5	208		混凝土	14-5-5	209		混凝土	14-5-5	210		混凝土	14-5-5	211		混凝土	14-5-5	212		混凝土	14-5-5	213		混凝土	14-5-5	214		混凝土	14-5-5	215		混凝土	14-5-5	216		混凝土	14-5-5	217		混凝土	14-5-5	218		混凝土	14-5-5	219		混凝土	14-5-5	220		混凝土	14-5-5	221		混凝土	14-5-5	222		混凝土	14-5-5	223		混凝土	14-5-5	224		混凝土	14-5-5	225		混凝土	14-5-5	226		混凝土	14-5-5	227		混凝土	14-5-5	228		混凝土	14-5-5	229		混凝土	14-5-5	230		混凝土	14-5-5	231		混凝土	14-5-5	232		混凝土	14-5-5	233		混凝土	14-5-5	234		混凝土	14-5-5	235		混凝土	14-5-5	236		混凝土	14-5-5	237		混凝土	14-5-5	238		混凝土	14-5-5	239		混凝土	14-5-5	240		混凝土	14-5-5	241		混凝土	14-5-5	242		混凝土	14-5-5	243		混凝土	14-5-5	244		混凝土	14-5-5	245		混凝土	14-5-5	246		混凝土	14-5-5	247		混凝土	14-5-5	248		混凝土	14-5-5	249		混凝土	14-5-5	250		混凝土	14-5-5	251		混凝土	14-5-5	252		混凝土	14-5-5	253		混凝土	14-5-5	254		混凝土	14-5-5	255		混凝土	14-5-5	256		混凝土	14-5-5	257		混凝土	14-5-5	258		混凝土	14-5-5	259		混凝土	14-5-5	260		混凝土	14-5-5	261		混凝土	14-5-5	262		混凝土	14-5-5	263		混凝土	14-5-5	264		混凝土	14-5-5	265		混凝土	14-5-5	266		混凝土	14-5-5	267		混凝土	14-5-5	268		混凝土	14-5-5	269		混凝土	14-5-5	270		混凝土	14-5-5	271		混凝土	14-5-5	272		混凝土	14-5-5	273		混凝土	14-5-5	274		混凝土	14-5-5	275		混凝土	14-5-5	276		混凝土	14-5-5	277		混凝土	14-5-5	278		混凝土	14-5-5	279		混凝土	14-5-5	280		混凝土	14-5-5	281		混凝土	14-5-5	282		混凝土	14-5-5	283		混凝土	14-5-5	284		混凝土	14-5-5	285		混凝土	14-5-5	286		混凝土	14-5-5	287		混凝土	14-5-5	288		混凝土	14-5-5	289		混凝土	14-5-5	290		混凝土	14-5-5	291		混凝土	14-5-5	292		混凝土	14-5-5	293		混凝土	14-5-5	294		混凝土	14-5-5	295		混凝土	14-5-5	296		混凝土	14-5-5	297		混凝土	14-5-5	298		混凝土	14-5-5	299		混凝土	14-5-5	300		混凝土	14-5-5	301		混凝土	14-5-5	302		混凝土	14-5-5	303		混凝土	14-5-5	304		混凝土	14-5-5	305		混凝土	14-5-5	306		混凝土	14-5-5	307		混凝土	14-5-5	308		混凝土	14-5-5	309		混凝土	14-5-5	310		混凝土	14-5-5	311		混凝土	14-5-5	312		混凝土	14-5-5	313		混凝土	14-5-5	314		混凝土	14-5-5	315		混凝土	14-5-5	316		混凝土	14-5-5	317		混凝土	14-5-5	318		混凝土	14-5-5	319		混凝土	14-5-5	320		混凝土	14-5-5	321		混凝土	14-5-5	322		混凝土	14-5-5	323		混凝土	14-5-5	324		混凝土	14-5-5	325		混凝土	14-5-5	326		混凝土	14-5-5	327		混凝土	14-5-5	328		混凝土	14-5-5	329		混凝土	14-5-5	330		混凝土	14-5-5	331		混凝土	14-5-5	332		混凝土	14-5-5	333		混凝土	14-5-5	334		混凝土	14-5-5	335		混凝土	14-5-5	336		混凝土	14-5-5	337		混凝土	14-5-5	338		混凝土	14-5-5	339		混凝土	14-5-5	340		混凝土	14-5-5

注: 1. 立面颜色、材料及外饰于石材幕墙设计单位技术复核和建设主管部门审核后, 方可施工。
2. 安全防护高度1200mm以内玻璃栏板, 数量见安全玻璃(夹胶)。
3. 外门窗采用透明中空玻璃, 张数见型材, 具体详节能设计说明。



专业名称	姓名	日期	专业名称	姓名	日期
电气工程			电气暖通		
建筑结构					
给排水					

闽电审字3501822021000555

建设工程规划技术(施工图)审查专用章

经审查,符合规划条件及相关技术规定,本
图作为建筑设计施工图审核阶段福建省长大施
工图2号建设工程规划技术审查报告的附件。

福建省工大工程设计有限公司

2021年 4月 26日

注: 1. 立面颜色、材料和外墙干挂石材部位方案需经设计单位技术复核和建设主管部门审批后,方可施工。
2. 安全防护高度1200mm内为玻璃栏板,做安全玻璃(夹胶)
3. 外门窗采用透明中空玻璃,深灰色型材,具体节能设计说明。

专业名称	姓名	日期	专业性质	姓名	日期
土建类			机电类		
水利			暖通		

注: 1. 立窗颜色、材料须外饰干挂石材需经设计单位技术复核和建设单位审批后, 方可施工。
2. 安全防护窗1200mm内的玻璃栏板, 做节能安全玻璃(夹胶)
3. 外门采用透明中空玻璃, 双灰色型材, 具体节能设计说明。


建字第35018220 2100055 号

建设工程规划技术(施工图)审查专用章

经审查,符合规划条件及相关技术规定,本
图作为建筑设计施工图审核阶段福建省大长
2021/02 号建设工程规划技术审查报告的附件。

福建省工业设计工程有限公司
2021年 4月 26日

福建省工大工程设计有限公司
2021年 4月 26日

单位名称:		
		
福建省建筑设计研究院有限公司		
施工图审查批准单位:		
施工图审查批准证书号:		
图纸专用章:		
注册建筑师执业章:		
注册工程师执业章:		
设计内容: 接受 工程设计资质证书(中国) 甲级工程勘察院(限公司) 乙级工程 乙级 资质编号: 闽建字第A-035001145 有效期至: 2024年09月23日		
中华人民共和国一级注册建造师 姓名: 温德 身份证号: 3500414-016 有效期: 至 2021年12月		
中华人民共和国一级建造师 姓名: 罗坚 身份证号: 3500414-038 有效期: 至 2023年06月		
项目经营		
负责人	发布日期	竣工
张洪山	A0	厦门 建设一所
工程名称: 福州国晟国际大酒店		
建设单位: 福州国晟国际大酒店有限公司		
项目经理		
李庆		
方案创作人		
王耀南	温德	iop
专业负责人	温海 罗坚	王华
审核	袁平	肖明
校对	林鹏	
设计	王志刚	
制图	王志刚	
图名: S轴 - A轴 立面图		
工程编号: 203S-J050		
图别	建筑	
序号	E-04	
日期	2021.04	

名称: 	
福建省建筑设计研究院有限公司	
施工图审查批准书号:	
施工图审查批准证书号:	
图纸专业章:	
注册建筑师执业章:	
注册工程师执业章:	
修改内容:	
 	
工程名称:	
建设单位:	
福州国商国际大酒店有限公司	
项目/经理 审 查	
方案创作人 工程负责人	温伟 罗坚
专业负责人 审 核	温伟 罗坚
校 对	肖明
设 计	王兆乾
制 图	王兆乾
姓名:	
1-1剖面图	
工程编号: 202033050	
图 别:	建 施
图 号:	S-01
日 期:	2021.04



建发工程规划技术(施工图)审查专用章

经审查,符合规划条件及相关技术规定,本图作为建筑设计施工图审核阶段福建省长大施工图设计工程规划技术审查报告的附件。

福建省长大工程设计有限公司

2021年 4月 26日

图名:

福建省建筑设计研究院有限公司

施工图审查批准单位:

施工图审查批准证书号:

图纸专用章:

注册建筑师印章:

注册工程师印章:

修改内容:

福建省建筑设计研究院有限公司
福建省建筑设计研究院有限公司
注册建筑师: 温强 工程师
注册日期: 2024年09月19日
有效期限: 2024年09月19日至2027年09月19日

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名: 温强
注册号: 3500414-016
有效期至: 至2021年12月

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名: 罗强
注册号: 3500414-038
有效期至: 至2023年05月

原图	发行日期	摘要	
张数	1:0 图幅	A0 图幅	建筑一所

工程名称:

福州国惠国际大酒店

建设单位:

福州国惠国际大酒店有限公司

项目经理	安 安		
专业负责人	温强		
专业负责人	温强 罗强		
审 核	罗强		
校 对	叶 强		
设 计	王兆魁		
制 图	王兆魁		

图名:

2-2剖面图

工程编号	20357050		
图 号	建 施		
图 号	S-02		
日 期	2021.04		



建字第350182202100055号

建设工程规划技术(施工图)审查专用章

经审查,符合规划条件及相关技术规定,本图作为建筑设计施工图审核阶段福建省长大测绘有限公司号建设工程规划技术审查报告的附件。

福建省工大工程设计有限公司

2021年4月26日